




Manual de Instalación y Operación

TVR™ Smart Unidad Interior

Unidad Oculta de Alta Presión Estática

220-240V/ 50-60Hz/1F (76-192 MBH)

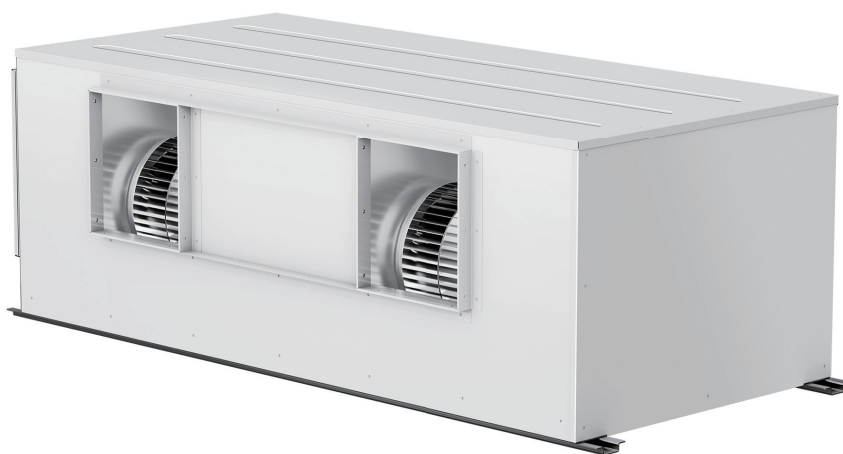

4TVA0076RF000AA
4TVA0095RF000AA
4TVA0136RF000AA
4TVA0154RF000AA
4TVA0192RF000AA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

El equipo debe ser instalado y revisado solo por personal calificado. La instalación, la puesta en marcha y las tareas de mantenimiento del equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden ser peligrosos y requieren conocimiento y capacitación específicos. Un equipo instalado, ajustado o modificado de manera incorrecta por alguien no calificado puede ocasionar daños personales, incluso la muerte. Al trabajar en el equipo, observe todas las precauciones de la documentación y que se incluyen en los folletos, etiquetas y autoadhesivos pegados al equipo.

Agosto 2025

VRF-SVX112A-EM

TRANE
TECHNOLOGIES

0150588849

Información confidencial y patentada de Trane

Introducción

Advertencias, precauciones y avisos

Los avisos de seguridad aparecen en este manual según sea necesario. Su seguridad personal y el funcionamiento adecuado de esta máquina dependen del cumplimiento estricto de estas precauciones.

Los tres tipos de avisos se definen de la siguiente manera:

 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas. También podría utilizarse para alertar sobre prácticas inseguras.
AVISO	Indica una situación que podría dañar únicamente al equipo o a otras propiedades

Preocupaciones ambientales importantes

La investigación científica ha demostrado que determinados químicos creados por el hombre pueden afectar la capa de ozono estratosférico presente de manera natural en la Tierra cuando se liberan a la atmósfera. En particular, varios de los productos químicos identificados que pueden afectar a la capa de ozono son refrigerantes que contienen cloro, flúor y carbono (CFC) y los que contienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono (HCFC). No todos los refrigerantes que contienen estos compuestos tienen el mismo impacto potencial en el medio ambiente. Trane promueve el manejo responsable de todos los refrigerantes, incluidos los sustitutos industriales de los CFC y HCFC, tales como los HCFC y los HFC saturados o insaturados.

Prácticas importantes de responsabilidad sobre refrigerantes

Trane cree que las prácticas responsables sobre refrigerantes son importantes para el medio ambiente, nuestros clientes y la industria del aire acondicionado. Todos los técnicos que manejan refrigerantes deben tener certificación según las normas locales. En el caso de Estados Unidos, La Ley Federal de Aire Limpio (Sección 608) establece los requisitos para manipular, reclamar, recuperar y reciclar determinados refrigerantes y el equipo que se utiliza en estos procedimientos de servicio. Además, algunos estados o municipios pueden tener requisitos adicionales que también se deben cumplir para el manejo responsable de los refrigerantes. Conozca las leyes correspondientes y cumpla con ellas.

ADVERTENCIA

Se requiere cableado de campo y derivación a tierra adecuados.

El incumplimiento del código podría producir la muerte o lesiones graves. El personal calificado **DEBE** realizar todo el cableado de campo. El cableado de campo mal instalado y con cableado de campo de derivación a tierra corre riesgo de incendio y electrocución. Para evitar estos peligros, **DEBE** cumplir con los requisitos para la instalación y derivación a tierra del cableado de campo, como se describe en NEC y sus códigos eléctricos locales o estatales. El incumplimiento del código podría producir la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Se requiere equipo de protección personal (PPE).

No usar un PPE apropiado para el trabajo que se está realizando podría causar la muerte o lesiones graves. Los técnicos, para protegerse de posibles peligros eléctricos, mecánicos y químicos, **DEBEN** respetar las precauciones de este manual y de los folletos, etiquetas y autoadhesivos, así como también las siguientes instrucciones:

- Antes de instalar o realizar mantenimiento a esta unidad, los técnicos **DEBEN** ponerse todo el PPE necesario para el trabajo que se está realizando (p.ej., guantes o mangas resistentes a los cortes, guantes de butilo, gafas de seguridad, casco o gorra antigolpes, protección contra caídas, PPE para electricidad y ropa de arco eléctrico). **SIEMPRE** consulte las Hoja de datos de seguridad de material (MSDS) o las Hoja de datos de seguridad (SDS) adecuadas y las indicaciones de OSHA para un PPE apropiado.
- Cuando trabaje con o alrededor de productos químicos peligrosos, **SIEMPRE** consulte las indicaciones adecuadas de MSDS o SDS y OSHA/GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) para obtener información sobre los niveles de exposición personal permitidos, la protección respiratoria adecuada y las instrucciones de manipulación.
- Si existe el riesgo de contacto eléctrico energizado, arco o eléctrico, los técnicos **DEBEN** ponerse todos los PPE conforme a OSHA, NFPA 70E, u otros requisitos específicos del país para la protección de arco eléctrico, **ANTES** de realizar mantenimiento a la unidad. **NUNCA REALICE PRUEBAS DE CONMUTACIÓN, DESCONEXIÓN O VOLTAJE SIN LA VESTIMENTA ADECUADA PARA PPE Y ARCO ELÉCTRICO. ASEGÚRESE DE QUE LOS CONTADORES ELÉCTRICOS Y EL EQUIPO SE CLASIFICARON CORRECTAMENTE PARA EL VOLTAJE PREVISTO.**

ADVERTENCIA

¡Siga las políticas de EHS!

El incumplimiento de las instrucciones que aparecen a continuación podría provocar la muerte o lesiones graves.

- Todo el personal de Trane debe seguir las políticas medioambientales, de salud y seguridad (EHS) de la empresa al realizar trabajos tales como trabajos en caliente, electricidad, protección contra caídas, bloqueo/etiquetado, manipulación de refrigerantes, etc. Cuando las regulaciones locales son más estrictas que estas políticas, esas regulaciones sustituyen a estas políticas.
- El personal que no pertenece a Trane siempre debe seguir las regulaciones locales.

Derechos de autor

Este documento y la información que contiene son propiedad de Trane, y no se pueden utilizar o reproducir en su totalidad o en parte sin un permiso por escrito. Trane se reserva el derecho de revisar esta publicación en cualquier momento y de realizar cambios en su contenido sin obligación de notificar a ninguna persona de dicha revisión o cambio.

Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido



Manual de usuario.....	5
Seguridad	6
Identificación de piezas.....	9
Procedimientos de instalación.....	10
1. Antes de la instalación	10
2. Seleccionar el sitio de instalación.....	11
3. Preparación antes de la instalación	11
4. Tuberías de desagüe.....	15
5. Instalación de las tuberías de retorno y escape de aire.....	17
6. Descripción de un conducto rectangular simple.....	18
7. Precauciones en la instalación de la tubería de retorno y escape de aire	18
8. Conexión del conducto de retorno de aire	18
9. Instalar la brida de salida	19
10. Ejemplos de mala instalación	20
11. Tubo de refrigerante.....	20
Cableado eléctrico	22
Dibujo del cableado de suministro	22
1. Un controlador con cable controla una unidad interior.....	35
2. Los controladores cableados maestro y esclavo controlan una unidad interior.	35
3. Método de cableado de un controlador cableado que controla varias unidades interiores en el mismo sistema.	35
de alimentación de la unidad interior	36
Cableado de señal del controlador cableado	36
Ajuste del interruptor DIP.....	37
Diagrama de cableado.....	38
Configuración del código del controlador con cable	41
Mantenimiento	42
Limpieza del puerto de salida de aire y la carcasa.....	42
Limpieza del deflector de viento.....	42
Limpieza del filtro de	42
Mantenimiento antes y después de la temporada de operación.....	42
Comprobación de fallas	43
Prueba de funcionamiento y código de falla	44
Antes de la prueba de funcionamiento	44
Formas de ejecución de pruebas	44
Remedios por fallas	44
Definición de lámparas LED	45
Mueva y deseche el aire acondicionado	46

Su aire acondicionado puede estar sujeto a cualquier cambio debido a la mejora de los productos TRANE. Para proteger el compresor, la unidad de aire acondicionado debe estar energizada durante más de 12 horas antes de usarla.

Todas las unidades interiores del mismo sistema de refrigeración deben utilizar el interruptor de encendido unificado para garantizar que todas las unidades interiores estén encendidas al mismo tiempo durante el funcionamiento del aire acondicionado.

Rango de funcionamiento del aire acondicionado

Modo	Enfriamiento		Calefacción	
	Bulbo seco	Bulbo húmedo	Bulbo seco	Bulbo húmedo
Temperatura externa	-10~55°C/14~131°F	Max: 26°C/78,8°F	-25~27°C/-13~80,6°F	-25,2~19°C/-13,4~66,2°F
Temperatura interna	18~32°C/64,4~89,6°F	14~24°C/57,2~75,2°F	15~27°C/59~80,6°F	Max: 19°C/66,2°F

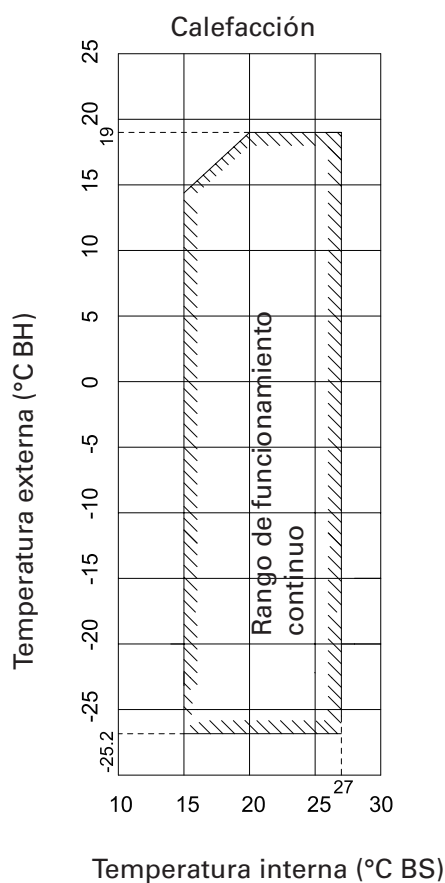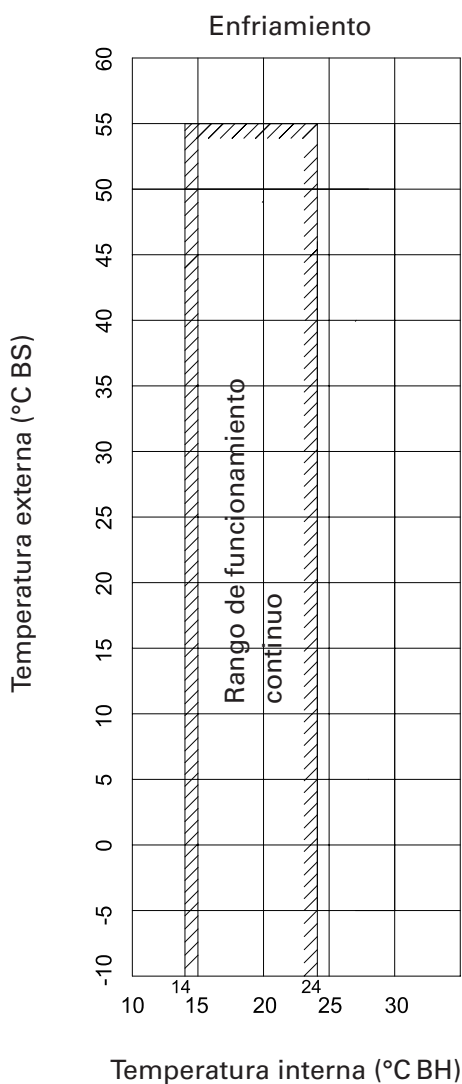

Aviso de seguridad

- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse a tiempo. Consulte las especificaciones del cable de alimentación (consulte página 36 para su sustitución para evitar peligros).
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
 - Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un control remoto independiente sistema.
 - Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
-
- Si el aire acondicionado se transfiere a un nuevo usuario, este manual se le deberá transferir junto con el acondicionador.
 - Antes de la instalación, asegúrese de leer las Consideraciones de seguridad en este manual para una instalación adecuada. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Las consideraciones de seguridad que se indican a continuación se dividen en "⚠ Advertencia" y "⚠ Atención". Las cuestiones relativas a los accidentes graves causados por una instalación incorrecta, que pueden provocar la muerte o lesiones graves, se enumeran en "⚠ Advertencia". Sin embargo, los asuntos enumerados en "⚠ Atención" también son probables de causar accidentes graves. En general, ambos son los elementos importantes relacionados con la seguridad, que deben cumplirse estrictamente.
 - Después de la instalación, realice una prueba de funcionamiento para asegurarse de que todo esté en condiciones normales y luego opere y Realice el mantenimiento del aire acondicionado de acuerdo con el Manual del usuario. El manual del usuario debe entregarse al usuario para su correcta conservación.

Advertencia

- Solicite la instalación y reparación en un centro de mantenimiento especializado. Si la instalación la realiza usted mismo, podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- La instalación debe realizarse correctamente de acuerdo con este manual. Fugas de agua, descargas eléctricas o incendio Los accidentes pueden ser causados por una instalación incorrecta.
- Asegúrese de instalar el aire acondicionado en un lugar que pueda soportar su peso.
- El aire acondicionado no debe instalarse sobre rejillas como redes metálicas antirrobo no especiales. Un lugar con una resistencia de soporte insuficiente podría provocar la caída del aparato, lo que podría causar lesiones personales.
- La instalación debe estar protegida contra tifones, terremotos, etc. La instalación no conforme a los requisitos darán lugar a accidentes debido a la rotación de la máquina.
- Se deben utilizar cables específicos para realizar conexiones confiables de los cableados. Fije las conexiones de los terminales de forma confiable para evitar que la fuerza externa aplicada sobre los cables se transmita a estos. Las conexiones y fijaciones inadecuadas pueden provocar accidentes como accidentes por calentamiento o incendio.
- Se deben mantener las formas correctas de los cables, aunque no se permiten las formas en relieve. Los cables deben estar conectados de forma segura para evitar que la tapa y la placa del armario eléctrico los rocen. Una instalación incorrecta podría provocar accidentes como incendios o sobrecalentamiento.
- Al colocar o reinstalar el aire acondicionado, excepto el refrigerante específico (R410A), no deje que el aire ingrese al sistema del ciclo de refrigeración. El aire en el sistema del ciclo de refrigeración puede provocar grietas o lesiones personales debido a la alta presión anormal del sistema del ciclo de refrigeración.
- Durante la instalación, utilice las piezas de repuesto incluidas o piezas específicas. De lo contrario, podrían producirse fugas de agua o problemas eléctricos. Podrían producirse descargas eléctricas, incendios o fugas de refrigerante.
- No drene el agua del tubo de desagüe hacia el surtidor donde puede haber gases nocivos como gas sulfurado para evitar que dichos gases entren en la habitación.
- Durante la instalación, si se produce una fuga de refrigerante, se deben tomar medidas de ventilación ya que podrían generarse gases nocivos al entrar en contacto con la llama.
- Después de la instalación, verifique si hay fugas de refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante en la habitación, por ejemplo: Los calentadores, estufas, etc. que soplan aire pueden generar gases nocivos.
- No instale el aire acondicionado en lugares donde puedan producirse fugas de gases inflamables. En caso de fuga de gas Si se produce algún daño alrededor de la máquina, podrían producirse accidentes o incendios.
- El tubo de desagüe debe montarse correctamente de acuerdo con este manual para garantizar un drenaje suave. Además, se debe tener cuidado de preservar el calor para evitar la condensación. El montaje incorrecto de la tubería de drenaje puede causar fugas de agua, lo que mojará los artículos del hogar.
- Las tuberías de gas refrigerante y de líquido deben estar aisladas térmicamente para conservar el calor. Para un calor inadecuado aislamiento, el agua causada por la condensación caerá y mojará el artículo de la casa.

Atención

- El aire acondicionado debe estar conectado a tierra de manera efectiva. Pueden producirse descargas eléctricas si el aire acondicionado no está conectado a tierra o lo está de manera incorrecta. El cable de conexión a tierra no debe conectarse a las conexiones de la tubería de gas, tubería de agua, pararrayos o teléfono.
- Se debe instalar un disyuntor para fugas de electricidad. De lo contrario, podrían producirse accidentes como descargas eléctricas. Se debe comprobar si el aire acondicionado instalado presenta fugas de electricidad conectándolo a la red eléctrica.
- Si la humedad ambiente es mayor a 80%, cuando el orificio de descarga de agua se bloquea o el filtro se ensucia, o cambia la velocidad del flujo de aire, puede producirse una caída de agua condensada y al mismo tiempo pueden salir algunas gotas de agua.

Atención


Avisos durante la operación

- No está permitido colocar ningún aparato de calefacción debajo de las unidades interiores, ya que el calor puede provocar deformaciones en las unidades.
- Preste atención a las condiciones de aireación para evitar síntomas anóxicos.
- Los aparatos inflamables no deben colocarse en un lugar donde pueda llegar directamente el viento del aire acondicionado, ya que podría producirse una combustión incompleta del aparato.
- Verifique que la tabla de montaje del aire acondicionado no presente daños durante un periodo prolongado de funcionamiento. Si se coloca sobre una mesa dañada, la unidad podría caerse y causar daños.
- No se deben colocar plantas ni animales en el lugar donde sople directamente el viento del aire acondicionado, de lo contrario podrían sufrir daños.
- No se puede utilizar para la conservación de alimentos, seres vivos, instrumentos de precisión, obras de arte, etc., ya que podrían producirse daños.
- Utilice el fusible con la capacidad adecuada. Los cables metálicos, cables de cobre, etc. pueden provocar incendios u otros fallos.
- No utilice un calentador de agua o similar cerca de la unidad interior y el controlador con cable. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato. Podría producirse una fuga de agua o electricidad o un cortocircuito si el aparato generador de vapor está funcionando cerca de la máquina.
- Durante la descongelación para mejorar el efecto de calefacción, la unidad exterior realizará el desescarche automáticamente cuando se forme escarcha en ella durante la operación de calentamiento (aproximadamente 2-10 minutos). Durante el desescarche, el ventilador de la unidad interior funciona a baja velocidad o se detiene, mientras que el de la unidad exterior deja de funcionar.
- Se debe cortar la energía cuando el aire acondicionado no se utilice durante un periodo prolongado.



- Si el aire acondicionado no está apagado, se consumirá energía. El interruptor de la unidad exterior debe encenderse con 12 horas de anticipación para proteger la unidad después de un largo periodo de almacenamiento.
- Protección de 3 minutos
Para proteger la unidad, el compresor se puede activar con un retraso de al menos 3 minutos después de detenerse.
- Cierre la ventana para evitar que entre aire exterior. Cortinas o persianas se pueden poner para evitar el sol.
- No toque el interruptor con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Detenga el funcionamiento y apague el interruptor de encendido manual antes de limpiar la unidad.
- Durante el funcionamiento de la unidad de control, no, apague el interruptor de encendido manual para poder utilizar el controlador. No presione la zona de cristal líquido del controlador para evitar daños.
- Limpiar la unidad con agua puede provocar una descarga eléctrica.
- No coloque aerosoles inflamables cerca del aire acondicionado. No inyecte aerosoles inflamables hacia el aire acondicionado, ya que podría provocar un incendio.
- Detener la rotación del ventilador La unidad que deja de funcionar activará el ventilador durante un giro de 2 a 8 minutos cada 30 a 60 minutos para proteger la unidad mientras otras unidades interiores están en estado de funcionamiento.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.



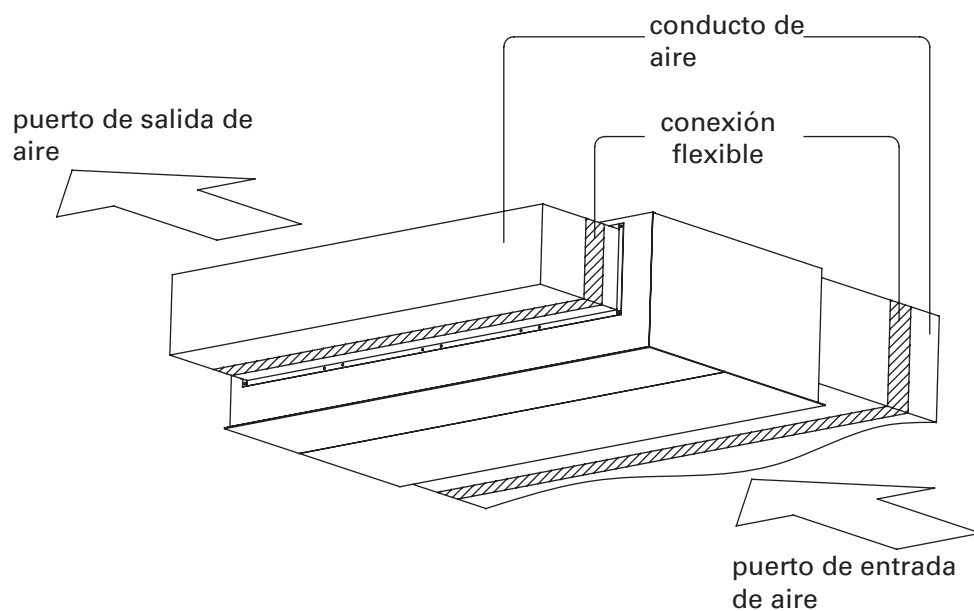

Los accesorios estándar adjuntos de las unidades de esta serie se refieren al empaque; prepare otros accesorios según los requisitos del punto de instalación local de nuestra empresa.

1. Antes de la instalación

[Antes de finalizar la instalación, no deseche las piezas adjuntas necesarias para la instalación]

Determinar la ruta para trasladar la unidad al sitio de instalación

No abra el paquete antes de trasladar la unidad al lugar de instalación. Si necesita desembalarla, puede usar un material blando o un bloque protector con cuerdas para levantarla y evitar que se dañe o se raye.

Accesorios estándar

No.	Nombre	Gráfico	Cantidad
1	Tubería aislada		2
2	Tuerca	 Ø12,7mm Ø1/2"  Ø15,88mm Ø5/8"	1
3	Instrucciones de instalación		1
4	Bridas para corbatas		4

2. Seleccione el sitio de instalación

(1) El sitio de instalación debe seleccionarse de acuerdo con las siguientes condiciones, que deben ser aprobadas por usuarios.

- Donde se pueda garantizar una distribución ideal del aire;
- Donde no existe obstrucción en el paso del aire;
- Donde el agua condensada pueda drenar adecuadamente;
- Donde la resistencia pueda soportar el peso de la unidad interior;
- Donde se garantice suficiente espacio para el mantenimiento. El aire exterior debe ingresar directamente desde el tubo de soplado. Si el tubo de soplado no se puede unir, no se podrá ingresar aire desde el falso techo. donde las longitudes de las tuberías entre las unidades interiores y exteriores estén dentro del rango permitido (consulte Instalación de unidades exteriores).

Donde se debe mantener una distancia de al menos 1 m entre las unidades interiores, las unidades exteriores, la red eléctrica, los cables de conexión y la televisión o la radio, para evitar la distorsión de la imagen y los ruidos de los aparatos eléctricos antes mencionados. (Incluso si se puede garantizar 1 m, puede producirse ruido si hay ondas eléctricas fuertes). Además, no se pueden colocar equipos, televisores u otros objetos de valor debajo de la unidad para evitar que el agua condensada de la unidad caiga sobre los artículos mencionados y cause daños.

(2) Altura del techo:

El techo debe estar ubicado en un lugar donde la posición central del puerto de salida de aire esté a menos de 3 m de altura sobre el suelo.


(3) Se deben utilizar pernos de elevación durante la instalación.
Compruebe si la ubicación puede soportar el peso de la unidad.
Si es necesario, refuércelo antes de la instalación.

(4) La dimensión del mantenimiento

Asegúrese de que sea fácil desmontar la caja de control eléctrico, el ventilador, el monitor y el filtro.

3. Preparación antes de la instalación

(1) Consulte el diagrama del sistema de enfriamiento de la unidad antes de la instalación y conecte las tuberías de acuerdo con el diagrama.

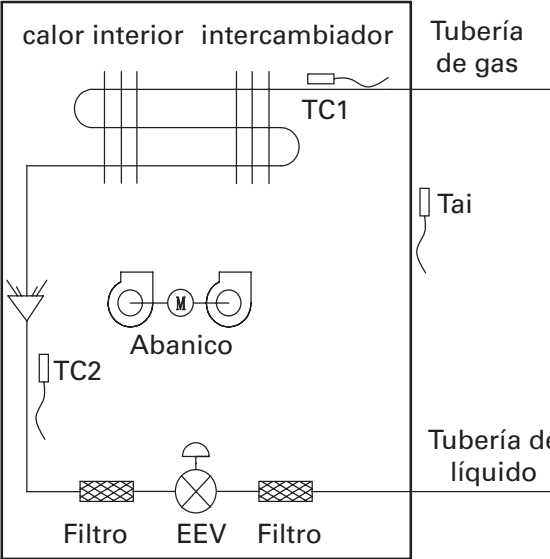



Nombre de la pieza	Firmar	Función
Sensor de Temperatura	Tai	Detectar la temperatura ambiente interior
	Tc1	Detectar la temperatura de la tubería de gas del intercambiador de calor interior
	Tc2	Detectar la temperatura de la tubería de líquido del intercambiador de calor interior
Ventilador interior	Ventilador	Mejorar la transferencia de calor en interiores proceso
Válvula de expansión electrónica	EEV	Válvula de expansión electrónica de interior
Filtro	Filtro	Filtro impurezas
Intercambiador de calor interior	Intercambiador de calor interior	Intercambio de calor para refrigerante

Procedimientos de instalación





(2) Relación de ubicación entre el orificio de inspección en el techo y la unidad y los pernos de elevación (unidad: mm).

4TVA0076~0095RF000AA

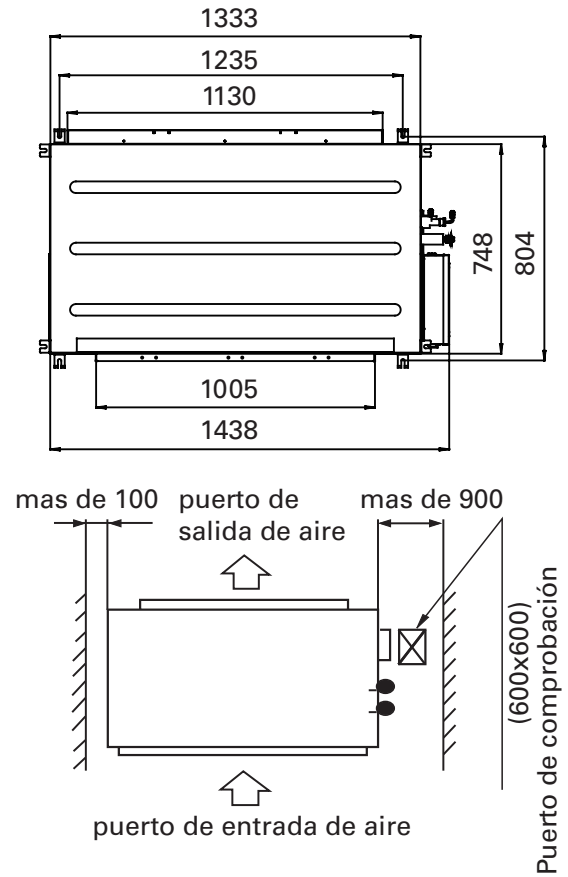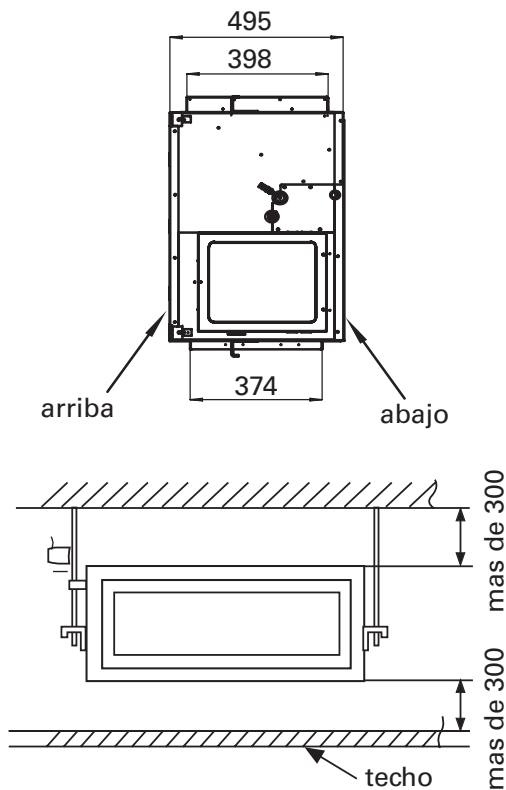

4TVA0136~0192RF000AA

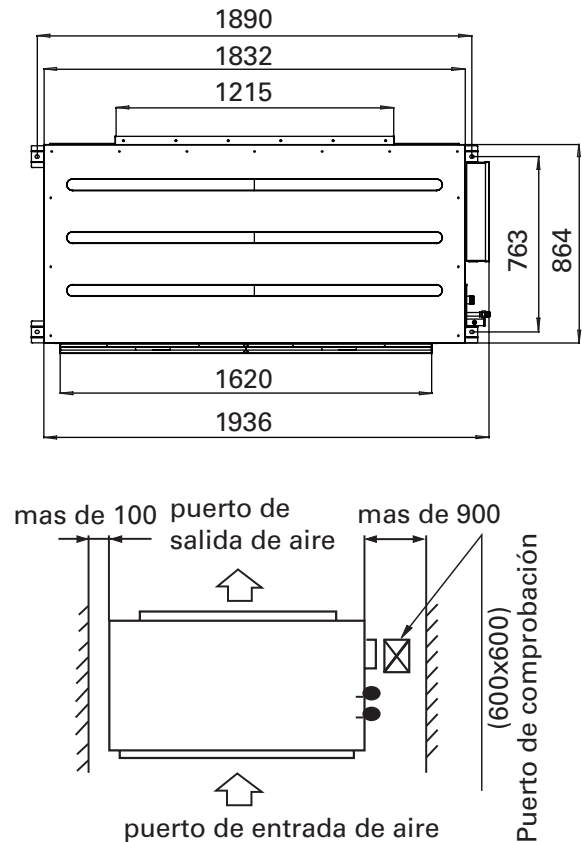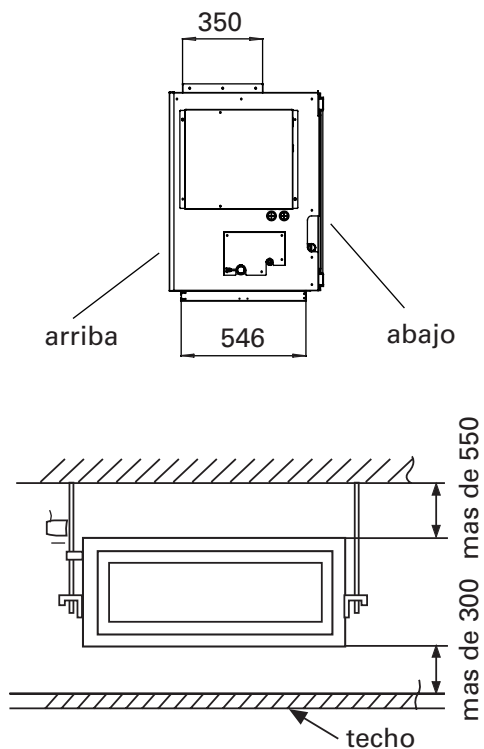


(3) Si es necesario, haga un orificio para la instalación e inspección en el techo (se utiliza para la situación con techo)

- Para conocer el tamaño del orificio de inspección en el techo, consulte el dibujo anterior.
- Antes de la instalación, finalice todos los preparativos de todas las tuberías conectadas a las unidades interiores (refrigerante, drenaje de agua) y el cableado (línea de conexión de la línea de control, línea de conexión entre las unidades interiores y la unidad exterior) para que puedan conectarse con las unidades interiores inmediatamente después de la instalación.
- Para el orificio de inspección, se puede reforzar el techo para mantener la uniformidad del techo y evitar la vibración del mismo. Para obtener más detalles, consulte al contratista de construcción.

(4) Instale los pernos de elevación (pernos M12)

Para soportar el peso de la unidad, utilice pernos de púas en caso de techo. En caso de techo nuevo, utilice pernos embutidos, pernos empotrados u otras piezas proporcionadas en obra. Antes de proceder con la instalación, ajuste la distancia entre el perno y el techo.

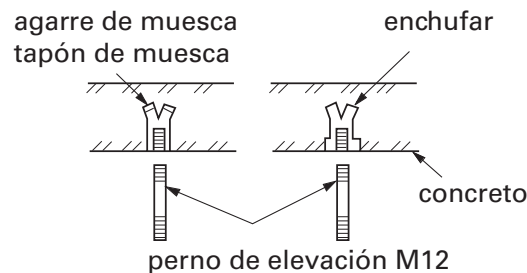

(4) Instalación de la plataforma ((recomendada para los modelos 4TVA0136~0192RF000AA)

Se pueden levantar unidades grandes (4TVA0136~0192RF000AA), pero aun así se recomienda su instalación en plataforma.


Es necesario colocar una plataforma de concreto de mayor tamaño que la base de la unidad para poder estabilizar la unidad fija.

La altura de la plataforma de la unidad debe ser de al menos 50 mm para instalar el tubo de drenaje.

Para evitar problemas como el ruido provocado por la vibración, se requiere caucho amortiguador.

La altura de la plataforma de la unidad debe ser de al menos 50 mm para instalar el tubo de drenaje.

Para evitar problemas como ruido causado por vibración, se requiere goma amortiguadora.

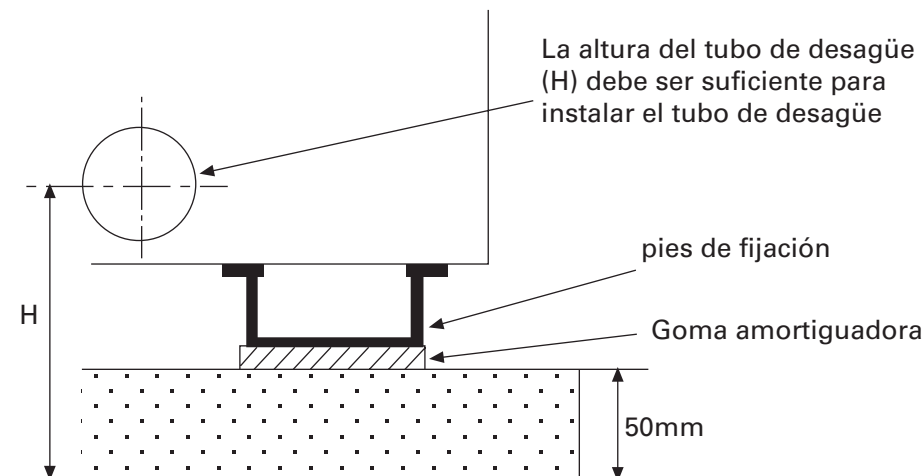

(5) Opciones de instalación de pernos de elevación

Opción de madera Coloque la madera cuadrada portante sobre la viga para fijar los pernos de elevación.	Opción de estructura de acero. Utilice el ángulo de acero como soporte directo
Opción de techo de hormigón inherente Utilice el perno incorporado o el tirador incorporado	Opciones de techos de hormigón preestablecidas Conjunto con aparato empotrado, perno empotrado

- ⚠ Atención:**
- El material del perno es acero al carbono de alta calidad (superficie galvanizada u otro tratamiento antioxidante) o acero inoxidable.
 - El tratamiento del techo varía según el edificio. Consulte con el ingeniero de decoración del edificio medidas específicas.
 - La fijación de los pernos de elevación depende de la situación específica y debe ser firme y confiable.

(6) Instalación de unidades interiores

- Fije la unidad interior con el perno de elevación.
Si es necesario, la máquina se puede colgar en la viga con pernos en lugar del perno de elevación.



NB:

Cuando las dimensiones de la unidad principal no coincidan con el orificio del techo, regule la ranura en el soporte para colgar.

Ajuste del nivel

(a) Ajuste el nivel con un medidor de nivel o de las siguientes maneras:

- Realice el ajuste como se muestra en la figura.

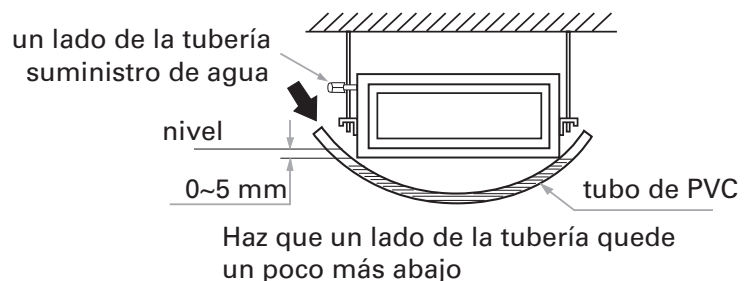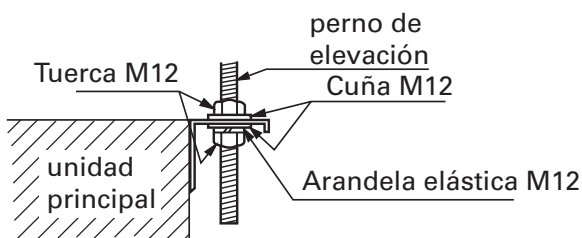

Procedimientos de instalación



Selección de contrapresión disponible en el ventilador (cuando se utiliza el filtro de alto rendimiento)



Modo de configuración del controlador con cable: presione las teclas VENTILADOR y MENÚ durante 5 segundos para ingresar a la interfaz de presión estática. El parámetro de presión estática se muestra en la esquina superior izquierda. Puede ajustarlo con las teclas ▲ o ▼. Tras el ajuste, pulse la tecla MENÚ para confirmar los cambios. El número de unidad se muestra en la esquina inferior derecha.

Rango de presión estática

unidad: Pa

Valor	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Presión estática 4TVA0076~0095 RF000AA	0	40	70	100 (por defecto)	120	150	170	190	210	230	250	260	270	280	290	300
Presión estática 4TVA0136~0192 RF000AA	0	30	60	90	120	150	180	200 (por defecto)	240	270	300	330	360	390	420	450


4. Tuberías de desagüe

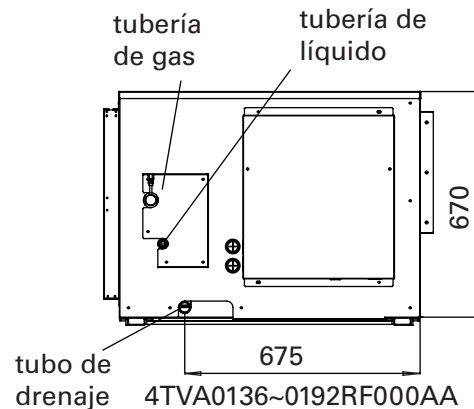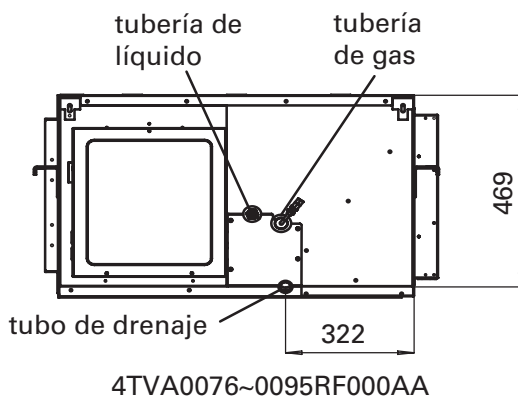


Modelo	Dimensiones de la Entrada de Aire (W*D/mm)	Dimensiones de la Salida de Aire (W*D/mm)
4TVA0076~095RF000AA	1130*398	1005*374
4TVA0136~192RF000AA	1620*547	1215*350

(a) Mantenga una pendiente (1/50-1/100) en las tuberías de desagüe y evite formar lóbulos o curvas.


• Tubería adecuada

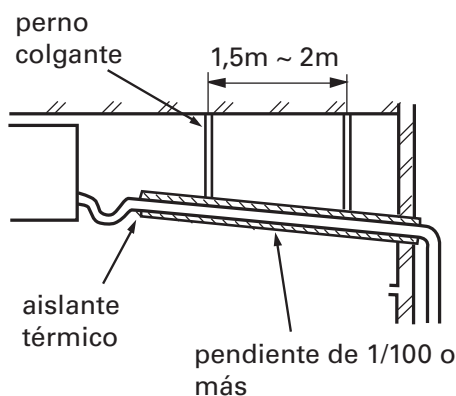

• Tubería inadecuada

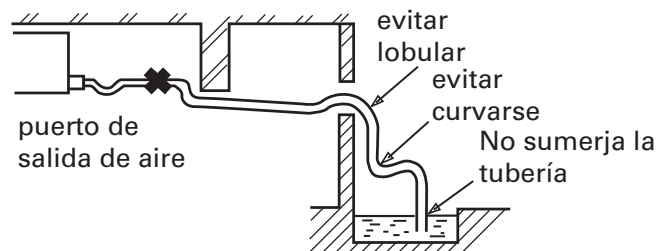


- (b) Al conectar el tubo de drenaje al equipo, no aplique demasiada fuerza en un lado del equipo. Mientras tanto, la tubería debe colocarse lo más cerca posible del equipo.
- (c) Para el tubo de desagüe, se puede adquirir un tubo rígido de PVC de uso general en tiendas locales. Durante la conexión, inserte el extremo del tubo de PVC en el puerto de lavado y fíjelo con la manguera de drenaje y la abrazadera. No utilice aglutinantes para conectar el puerto de lavado a la manguera de drenaje.

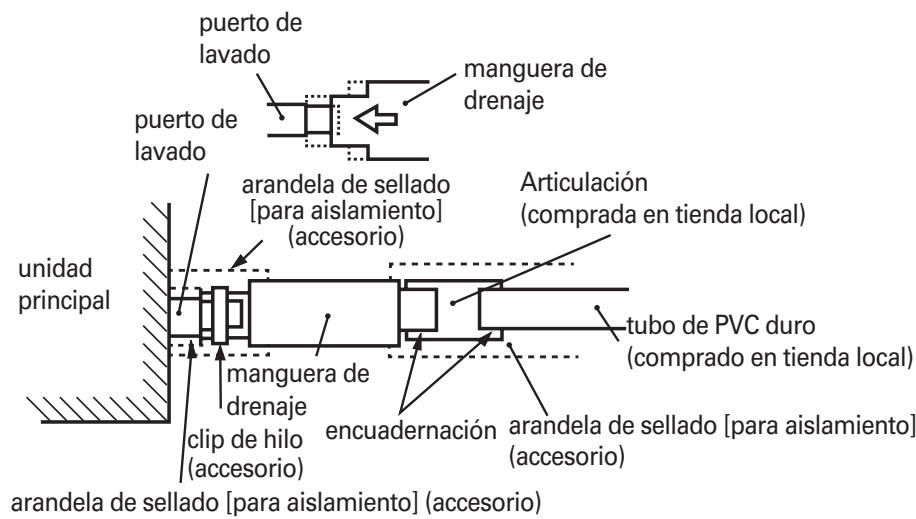


Tubo recto	Cuenta como 10Pa por metro, 10Pa/m
Sección doblada	Cada curva considerada como 3-4 metros de tubería recta
Sección de salida de aire	Cuenta como 25Pa
Caja de presión estática	50Pa por caja de presión estática
Rejilla de entrada (con filtro)	40Pa por cada uno

- (d) Cuando la tubería de drenaje instalada se utiliza para varios equipos, la tubería pública debe estar unos 100 mm más baja que los puertos de lavado de los equipos, como se muestra en la figura.
- Para esta aplicación se deben utilizar tubos más gruesos.

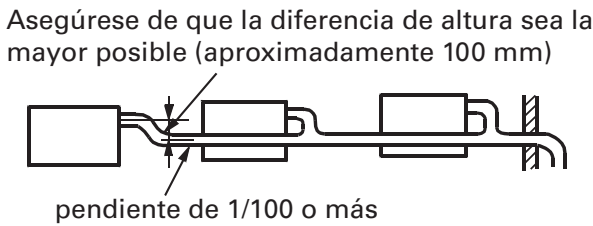

- (e) El tubo de PVC duro de la habitación debe estar provisto de una capa aislante del calor.
- (f) No coloque los tubos de desagüe en lugares donde haya gas irritante. No coloque el tubo de desagüe directamente en el alcantarillado, donde puede haber gases con azufre.
- (g) Curva de remanso
Debido a que el drenaje se colocó en una posición en la que la presión subatmosférica se acumula fácilmente, la ganancia de elevación del agua en la bandeja de drenaje provocó fugas de agua; para evitarlas, se diseñó una curva de remanso.
La configuración de la curva Backwater se puede limpiar, se puede utilizar una junta en "T" para la instalación como se muestra en la imagen a continuación.
Se instaló un codo de remanso en el vecindario del aire acondicionado. Se diseñó un codo de remanso en el medio de la tubería de drenaje s que se muestra como en la imagen.

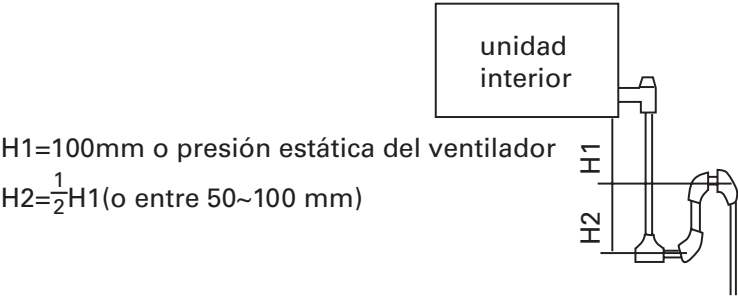


Prueba del sistema de drenaje

- Después de terminar el sistema eléctrico, pruebe el sistema de drenaje.
- Durante la prueba, asegúrese de que el flujo de agua pase por la tubería correctamente sin ninguna fuga de agua en la conexión.
- En la condición de casa nueva, pruebe el sistema de drenaje antes de colocar el techo.
- Incluso si se instala en la temporada en que se necesita calefacción, también se deben realizar pruebas.

Procedimientos

- Suministre aproximadamente 1000 cc de agua al equipo a través del puerto de salida de aire con la bomba de alimentación.
- Durante la operación de refrigeración, verifique el sistema de drenaje.

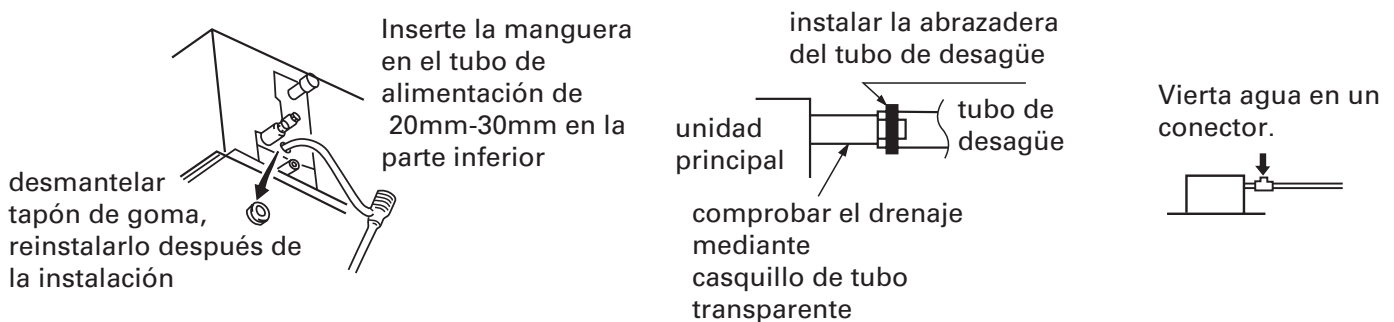


Antes de completar la conexión eléctrica, se debe instalar un conector en la tubería de desagüe para proporcionarle una entrada de agua.


Si existe alguna fuga en la tubería, revísela para asegurar un flujo de agua fluido.

5. Instalación de tuberías de retorno e inyección de aire

Para la selección e instalación del puerto de retorno de aire, tubería de retorno de aire, puerto de escape y tubería de escape, consulte al personal de servicio de la empresa TRANE. Calcule el diagrama de diseño y la presión estática exterior, y seleccione la tubería de escape con la longitud y formas adecuadas.

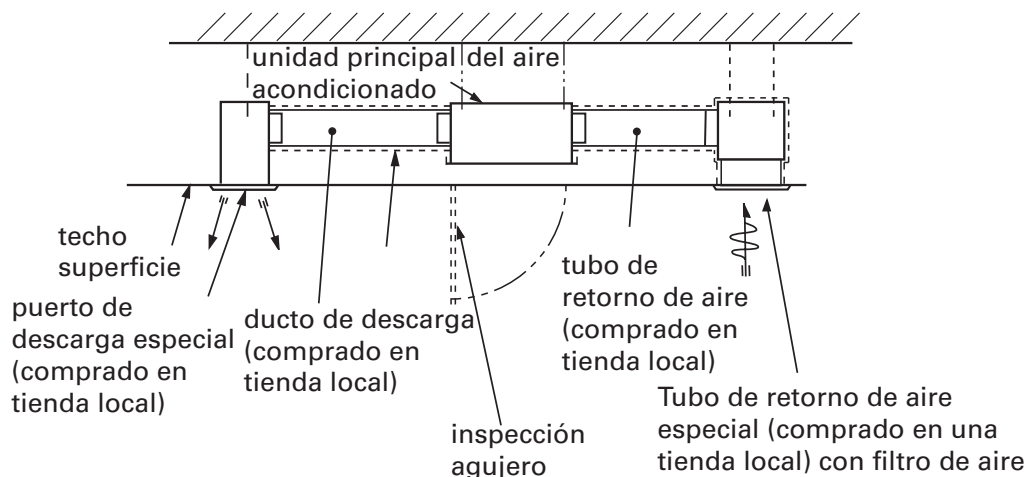


- La diferencia de longitud entre las tuberías debe limitarse a menos de 2:1;
- Hacer la tubería lo más corta posible;
- Mantenga la cantidad mínima de codos;
- Enrolle el material aislante térmico alrededor de la brida entre la unidad principal y el tubo de escape para aislar y sellar el calor. Instale las tuberías antes de montar el techo.

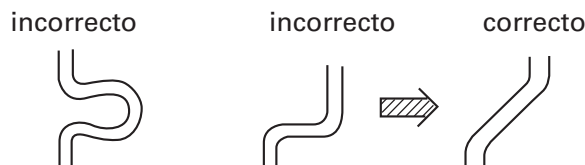

6. Cuenta de conducto rectangular simple

Suponga que la resistencia de fricción por unidad es 10 Pa/m, cuando el tamaño de un lado de la tubería de aire es de 250 mm, como se muestra en la siguiente figura:

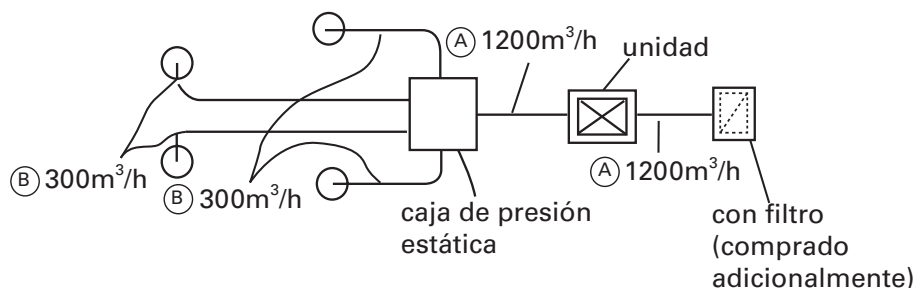

	flujo	tubería de gas (mmxmm)
(A)	1200m³/h (20m³/min)	250x310
(B)	300m³/h (5m³/min)	250x120

• Consideración de la resistencia en el conducto:

tubo recto	cuenta como 10 Pa por metro, 10 Pa/m
sección doblada	Cada curva se considera como 3-4 m de tubería recta.
sección de salida de aire	cuenta como 25Pa
caja de presión estática	50 Pa por caja de presión estática
Rejilla de entrada (con filtro)	40Pa para cada una

• Selección de conducto simple Nota: 10 Pa/m

flujo caudal m³/h(m³/min)	forma tubo cuadrado tamaño (mmxmm)
100	250 x 60
200	250 x 90
300	250 x 120
400	250 x 140
500	250 x 170
600(10)	250 x 190
800	250 x 230
1,000	250 x 270
1,200(20)	250 x 310
1,400	250 x 350
1,600	250 x 390
1,800(30)	250 x 430
2,000	250 x 470
2,400	250 x 560
3,000(50)	250 x 650
3,500	250 x 740
4,000	250 x 830
4,500	250 x 920
5,000	250 x 1000
5,500	250 x 1090
6,000(100)	250 x 1180

7. Precauciones en la instalación del ducto de retorno de aire y del ducto de descarga

Se recomienda utilizar tubos de soplado, que pueden ser anticondensación y absorber el sonido (comprados en tiendas locales)

Complete la instalación de los tubos de soplado antes de montar el techo suspendido.

Se debe realizar un aislamiento térmico para las tuberías de explosión.

El puerto de escape especial debe estar dispuesto en el lugar donde el aire se distribuya de manera uniforme.




Se debe dejar un orificio de inspección en la superficie del techo para realizar mantenimiento en el futuro.

8. Conexión del conducto de retorno de aire


(retraso en la apertura de retorno de aire al salir de fábrica)

Observaciones:

Durante la instalación, puede seleccionar el retorno de aire inferior o posterior ajustando la ubicación del marco de entrada de aire. El retorno de aire inferior influye en el ruido de la unidad, por lo que recomendamos instalarlo con retorno posterior.

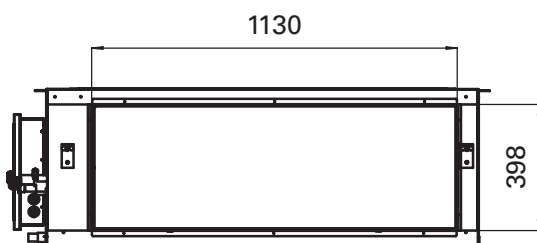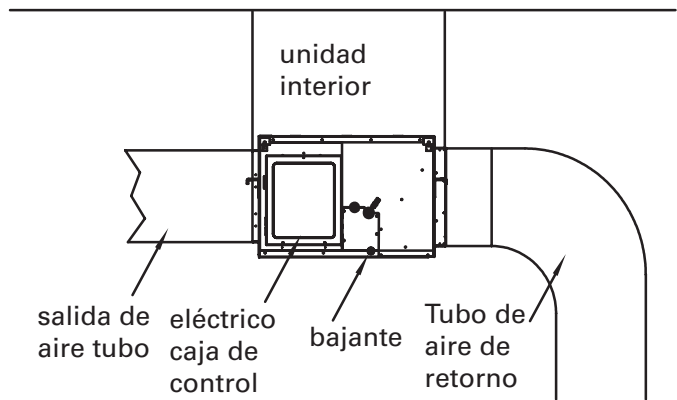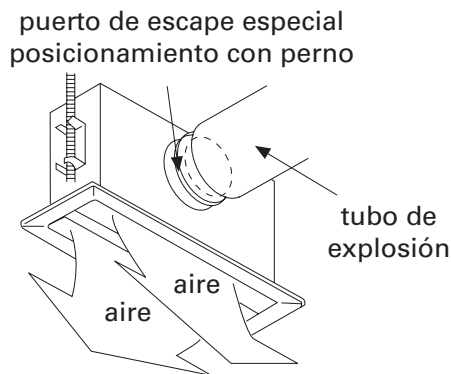


4TVA0076~0095RF000AA

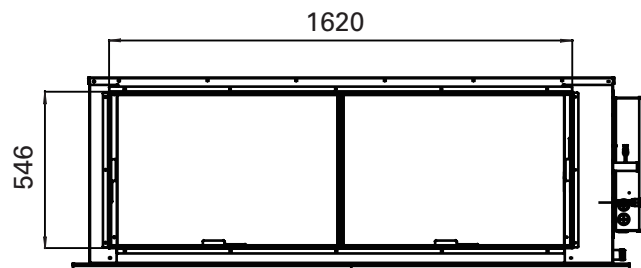


4TVA0136~0192RF000AA

9. Instale la brida de salida

Instale la brida de salida según las necesidades, la brida de salida es un componente estándar, los pernos se encuentran en la caja de accesorios.

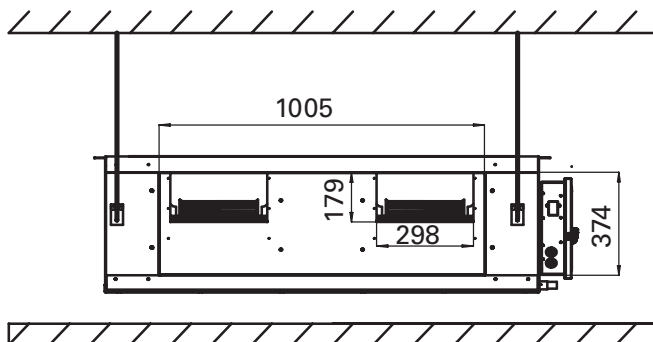

4TVA0076~0095RF000AA

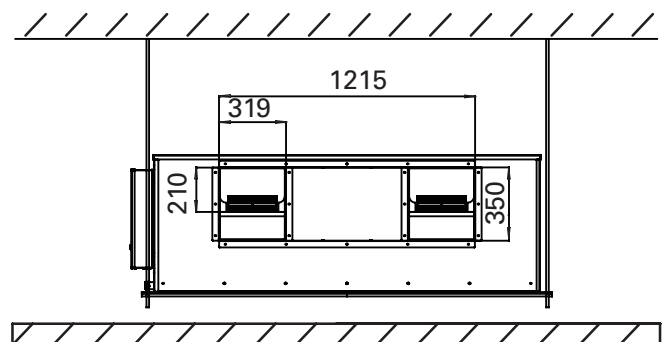


4TVA0136~0192RF000AA

Nota: Puede optar por no conectarlo con la brida. En su lugar, puede utilizar la salida de aire redonda de plástico (adquirida por el usuario)

10. Ejemplos de mala instalación

- La unidad no está equipada con un tubo de retorno de aire y el lado interior del techo suspendido se utiliza como tubo de soplado, lo que provoca que la humedad aumente debido a una masa de aire irregular, viento fuerte o luz solar del mundo exterior.
- Podría haber condensado cayendo por el exterior del tubo de soplado. La humedad es alta, incluso si el interior del falso techo no se utiliza como tubo de soplado en edificios de hormigón nuevos. En este caso, se debe usar lana térmica en toda la estructura para preservar el calor (esta lana puede empaquetarse con un alambre de acero).
- Se opera en condiciones fuera de los límites, lo que provoca la sobrecarga del compresor. Afectado por la capacidad del ventilador de escape y el fuerte viento y la dirección del viento en el conducto exterior, cuando la cantidad de soplado del, aire acondicionado excede los límites, el agua drenada del intercambiador de calor se desbordará, provocando fugas de agua.

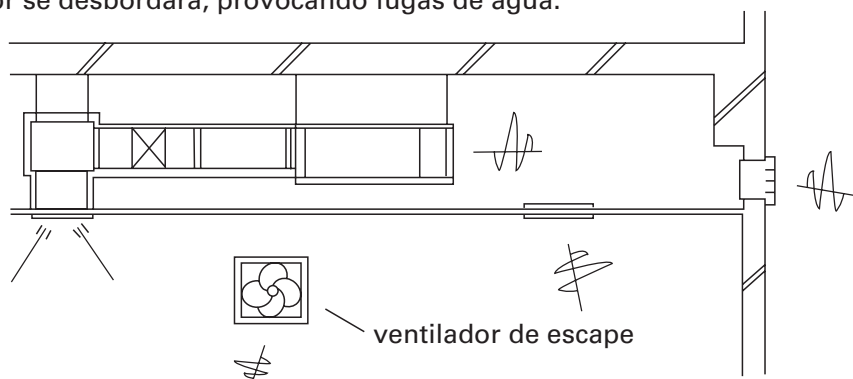

Ejemplo de mala instalación

11. Tubo de refrigerante

Diferencia de altura y longitud admisibles de los tubos

Consulte el manual adjunto de las unidades exteriores. Materiales de tuberías y materiales de aislamiento térmico. Para evitar la condensación, tratamiento de aislamiento térmico. Se debe realizar el tratamiento de aislamiento térmico para las tuberías de gas y líquido, respectivamente.

Material de tubería	Tubo de PVC rígido VP31,5 mm (diámetro interior)
Aislante térmico Material	Espesor del polietileno vesicante: más de 7 mm Material de tubería

Dimensiones y especificaciones de las tuberías

Modelo		4TVA0076RF000AA	4TVA0095RF000AA	4TVA0136RF000AA	4TVA0154RF000AA	4TVA0192RF000AA
Dimensiones de la tubería	Tubería de gas(mm/in)	Ø22,22/Ø7/8"	Ø22,22/Ø7/8"	Ø28,58/Ø1-1/8"	Ø28,58/Ø1-1/8"	Ø28,58/Ø1-1/8"
	Tubería de líquido(mm/in)	Ø12,7/Ø1/2"	Ø12,7/Ø1/2"	Ø15,88/Ø5/8"	Ø15,88/Ø5/8"	Ø15,88/Ø5/8"
	Manguera de drenaje	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25

Cantidad de carga de refrigerante

Agregue el refrigerante según las instrucciones de instalación de la unidad exterior. La adición de refrigerante R410A debe realizarse con un medidor para garantizar la cantidad especificada de lo contrario, podría producirse una falla del compresor por exceso o falta de refrigerante.

Procedimientos de instalación



Procedimientos de conexión de tuberías de refrigerante

Proceda a la operación de conexión del tubo abocardado para conectar todos los tubos de refrigerante.

- Se deben utilizar llaves dobles para conectar los tubos de la unidad interior.
- El par de montaje se refiere a la tabla derecha.



Diámetro exterior del tubo (mm/in)	Par de montaje
Ø6,35/Ø1/4"	11,8~13,7N·m
Ø9,52/Ø3/8"	32,7~39,9N·m
Ø12,7/Ø1/2"	49,0~53,9N·m
Ø15,88/Ø5/8"	78,4~98,0N·m
Ø19,05/Ø3/4"	97,2~118,6N·m

Corte y ampliación

El corte o agrandamiento de las tuberías deberá ser realizado por el personal de instalación según el criterio operativo si el tubo es demasiado largo o la abertura de la boquilla está rota.

Aspirar

Realice el vacío desde la válvula de cierre de las unidades exteriores con una bomba de vacío. No se permite el uso del refrigerante sellado en la unidad interior para el vacío.

Abrir todas las válvulas


Abra todas las válvulas de las unidades exteriores. [Nota: la válvula de parada de equilibrio de aceite debe cerrarse completamente cuando se conecta una unidad principal]

Revisión de Fugas de Aire

Compruebe si hay alguna fuga en la pieza de conexión y la cubierta con un hidrófono o agua jabonosa.

Conectando

Conectando terminales circulares



1. De terminales circulares:


El método de conexión del terminal circular se muestra en la Fig. Retire el tornillo, conéctelo al nivel del terminal después de pasarlo por el anillo en el extremo del cable y luego apriételo

2. Conexión de terminales rectos:

Los métodos de conexión para los terminales circulares se muestran a continuación: afloje el tornillo antes de colocar el terminal de línea en el nivel de terminales, apriete el tornillo y confirme que esté sujeto tirando suavemente de la línea.

3. Presionando la línea de conexión

Una vez completada la conexión de la línea, presione la línea de conexión con los clips que deben presionar la funda protectora de la línea de conexión.

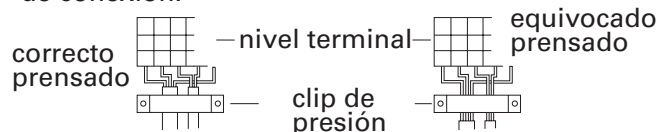


⚠ ADVERTENCIA

- La instalación eléctrica debe ser realizada por personal cualificado con un circuito de red específico, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Si la capacidad de la fuente de alimentación es insuficiente, se pueden producir descargas eléctricas e incendios.
- Durante la disposición del cableado, se deben utilizar los cables especificados como línea de alimentación, de acuerdo con la capa aislante de los cables, lo que puede provocar accidentes. La máquina está equipada antes de la entrega con 5 líneas de tope (1,5 mm), que se utilizan en conexión entre el Caja de válvulas y sistema eléctrico de la máquina. La conexión detallada se muestra en el diagrama del circuito. Las normativas locales sobre cableado. La conexión y la fijación deben realizarse de forma fiable para evitar que la fuerza externa de los cables se transmita a los terminales. Una conexión o fijación incorrecta puede provocar quemaduras o incendios.
- La conexión a tierra debe cumplir con los criterios establecidos. Una conexión a tierra deficiente puede causar descargas eléctricas. No conecte a línea de tierra a tuberías de gas, agua, pararrayos ni líneas telefónicas.

⚠ Atención

- Solo se puede utilizar cable de cobre. Se debe instalar un disyuntor para fugas eléctricas, ya que podría producirse una descarga eléctrica.
- El cableado de la línea de red es de tipo Y. El enchufe de alimentación L debe estar conectado al cable de corriente y el enchufe N Conectado al cable de neutro, mientras  que debería estar conectado al cable de tierra. En el modelo con función de calentamiento eléctrico auxiliar, el cable de fase y el cable de neutro no deben estar mal conectados, ya que la superficie del cuerpo del calentamiento eléctrico se electrificará. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo por personal profesional del fabricante o un centro de servicio.
- La línea de alimentación de las unidades interiores debe disponerse de acuerdo con las instrucciones de instalación de las unidades interiores.
- El cableado eléctrico debe estar fuera de contacto con las secciones de tubería de alta temperatura para evitar que se derrita la capa aislante de los cables, lo que puede provocar accidentes.
- Después de conectarlo al nivel terminal, el tubo debe curvarse para formar un codo tipo U y sujetarse con el clip de presión.
- El cableado del controlador y los tubos de refrigerante se pueden organizar y fijar juntos.
- La máquina no debe encenderse si no está conectada a la alimentación. Todo mantenimiento debe realizarse con la energía eléctrica desconectada (apagada).
- Selle el orificio del hilo con materiales aislantes para evitar la condensación.
- Línea de señal y línea de potencia son independientes por separado, no pueden compartir una misma línea. [Nota: la línea de potencia y la línea de señal son proporcionadas por los usuarios. Los parámetros para las líneas de potencia se muestran a continuación: 3x2,5 mm²; parámetros para la línea de señal: 2x(1,75/1,5) mm² (cable flexible de cobre apantallado y trenzado con aislamiento y cubierta de PVC)].
- Se equipan 5 líneas de conexión (1,5 mm) en la máquina antes de la entrega, las cuales se utilizan para la conexión entre la caja de válvulas y el sistema eléctrico de la máquina. La conexión detallada se muestra en el diagrama de circuito.

Dibujo del cableado de suministro

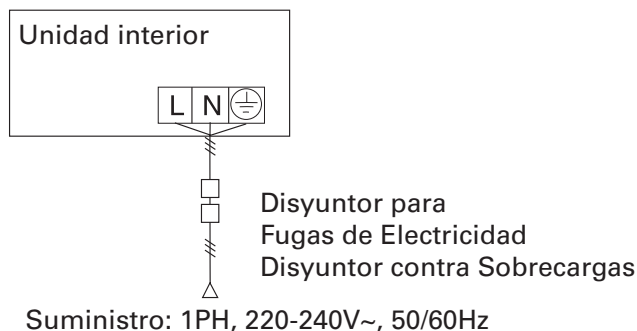


- Las unidades interiores y exteriores deben conectarse a la fuente de alimentación por separado. Las unidades interiores deben compartir una única fuente eléctrica, pero su capacidad y especificaciones deben ser calculadas. Las unidades interiores y exteriores deben estar equipadas con un interruptor diferencial y un interruptor por sobrecorriente.
- Cable de conexión entre unidades interiores y exteriores: H05RN-F 4G 2,5mm² (Nota: Si la longitud del cable de conexión entre unidades interiores y exteriores L cumple la condición 40m < L < 55m, cambie la especificación de los cables de conexión a H07RN-F 4G 4,0mm². Si la longitud del cable de conexión entre unidades interiores y exteriores L cumple la condición 55m ≤ L ≤ 75m, cambie la especificación de los cables de conexión a H07RN-F 4G 6,0mm²).

23

Cableado en el campo

Cableado en el campo típico

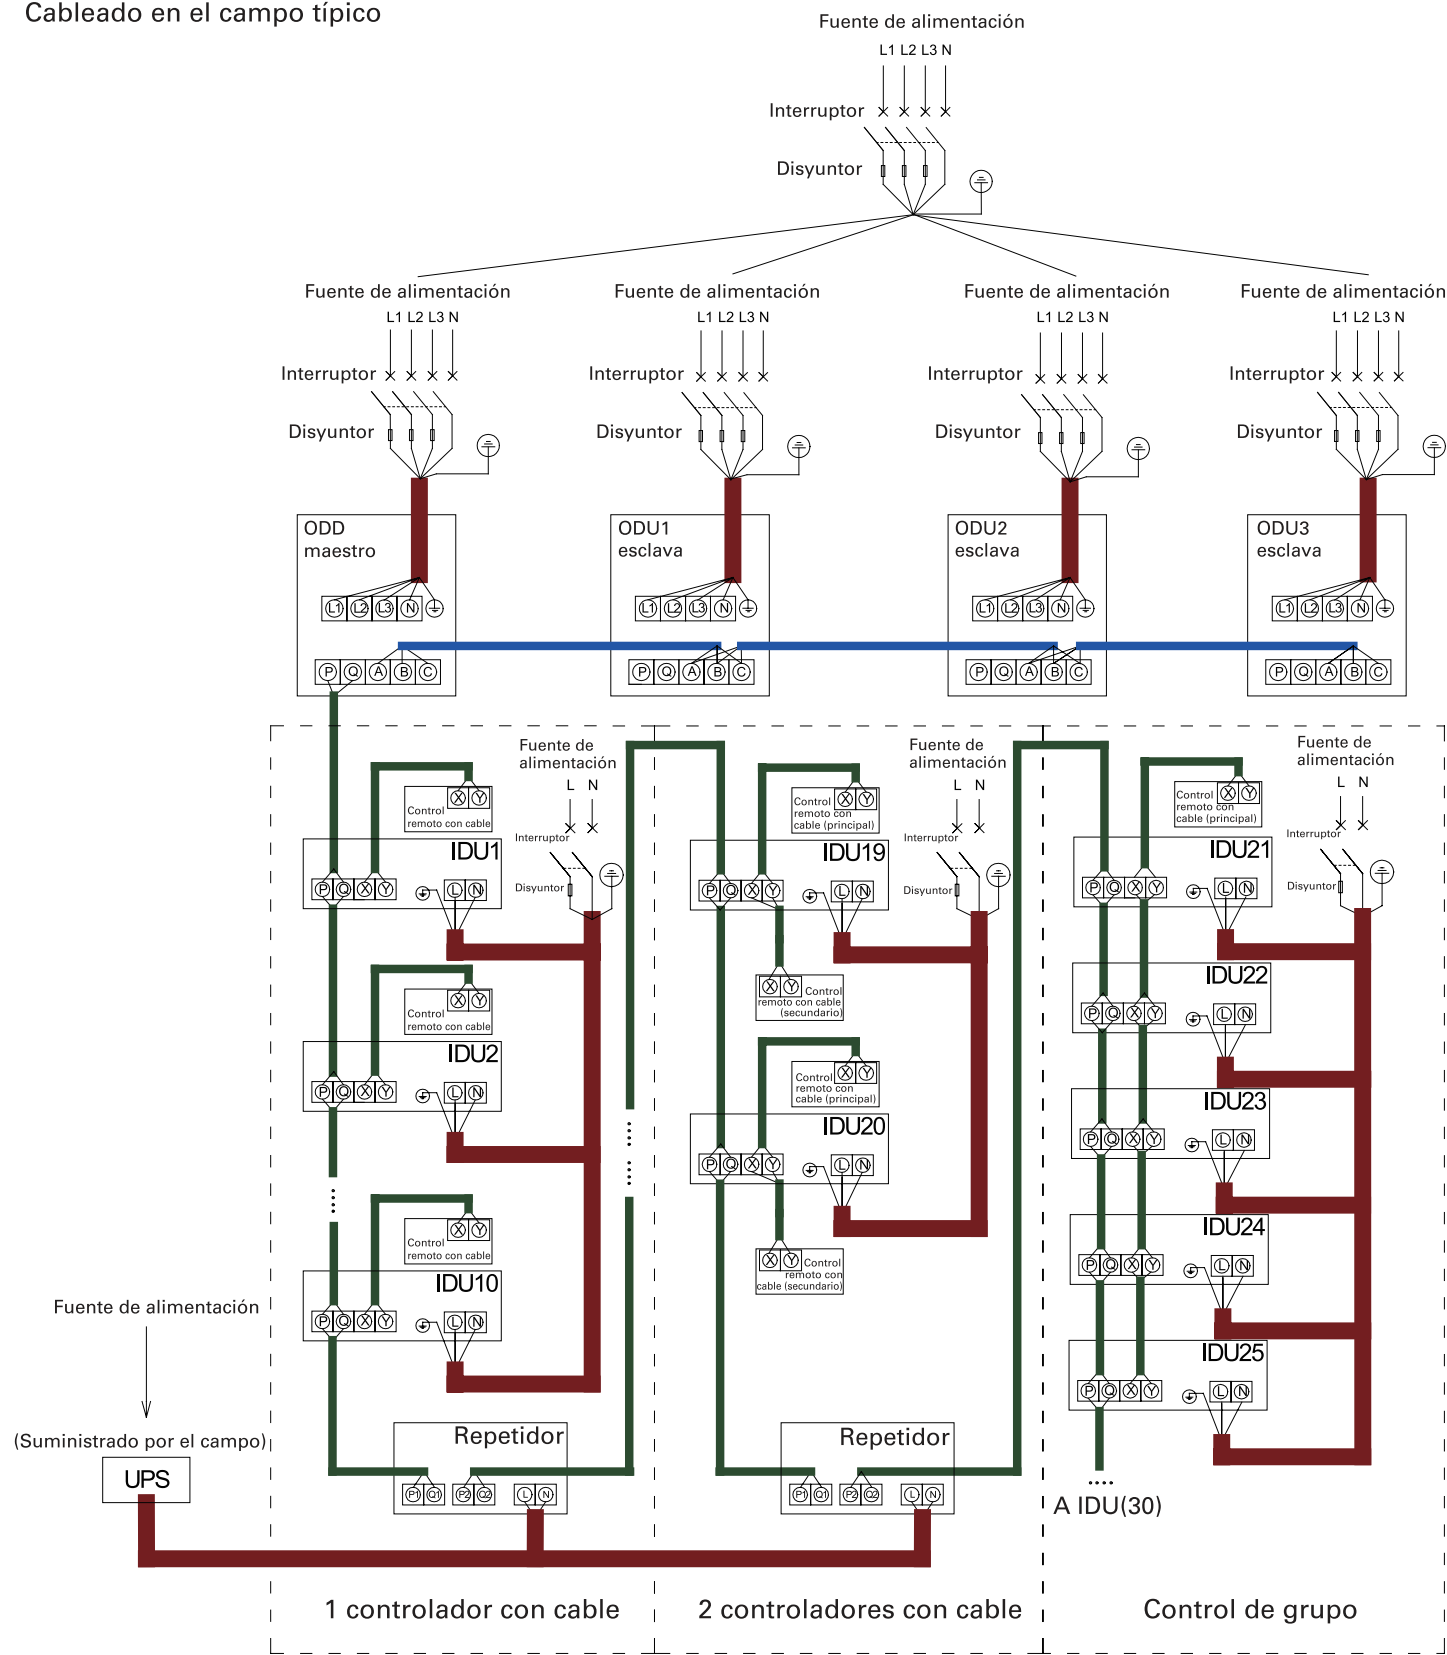

Notas para instaladores

- Toda la instalación y el cableado debe ser realizado por profesionales calificados, certificados y acreditados, de acuerdo con las normativas aplicables.
- Conecte a tierra los sistemas eléctricos según las normativas aplicables.
- Instale interruptores de sobrecorriente e interruptores diferenciales (dispositivos de corriente residual) según lo requieran las normativas.
- Asegure una conexión a tierra adecuada. No conecte cables de tierra a tuberías públicas, cables de tierra telefónicos, absorbedores de sobretensiones o lugares no diseñados para conexión a tierra. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas.
- Los diagramas de cableado en esta documentación sirven únicamente como guías generales de conexión y no son especificaciones de instalación completas.
- Utilice solo cables de núcleo de cobre para las conexiones.
- Realice el cableado estrictamente de acuerdo con las especificaciones de la placa de identificación del producto.
- Aunque las tuberías de refrigerante, el cableado eléctrico y el cableado de comunicación suelen ir en paralelo, el cableado eléctrico y el de comunicación deben estar en conductos separados para evitar interferencias:
- Para suministros eléctricos < 10A: Mantenga una separación mínima de 300 mm entre los conductos de energía y comunicación.
- Para suministros eléctricos de 10A-50A: Mantenga una separación mínima de 500 mm entre los conductos de energía y comunicación.

Cableado de la fuente de:

- 1) ODU: Se utiliza como ejemplo una unidad exterior de 380V
- 2) IDU: Alimentación eléctrica unificada (también son viables alimentaciones separadas)
- 3) Repetidor: Se utiliza como ejemplo un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para dos repetidores. Si no se utiliza UPS, asegúrese de que el estado de encendido/apagado del repetidor sea el mismo que el de la unidad exterior, o comparta la alimentación con la unidad exterior.
- 4) Control PMV por corte de energía habilitado

Cableado de comunicación:

- 1) ODU a IDU (PQ a PQ)
- 2) Entre ODUs Principal/Secundario (ABC a ABC)
- 3) IDU a IDU (PQ a PQ; cadena en serie como ejemplo)
- 4) IDU a controlador cableado (XY a XY; para control grupal, solo cadena en serie entre IDUs)
- 5) IDU ascendente a repetidor (PQ a P1Q1)
- 6) Repetidor a IDU descendente (P2Q2 a PQ)

Número de unidades interiores conectadas:

Máximo 30 IDU en un sistema con dos repetidores

Número de unidades interiores conectadas:

Se utiliza como ejemplo una unidad exterior de descarga superior con una capacidad que varía de 36 HP a 136 HP (Máx. 64 unidades interiores)

1 Controlador cableado:

Un controlador cableado controla una unidad interior, con los terminales X e Y de la unidad interior conectados al controlador cableado

2 Controladores cableados:

Dos controladores cableados controlan una unidad interior. Navegue hasta

[Instalación → Básico → Todo → Configuración Principal/Secundaria] en el controlador para configurar los dos controladores como Principal y Secundario. Utilice cables blindados bipolares de 2 núcleos para conectar la unidad interior a los controladores, así como para conectar el controlador Principal al controlador Secundario.

Control en grupo:


Se pueden controlar un máximo de 16 unidades interiores en grupo mediante un solo controlador. La comunicación entre la unidad exterior y las unidades interiores se establece a través de los terminales P y Q. Configure el interruptor DIP SW01-1 de la placa de circuito de la unidad interior en OFF para la unidad interior principal (Main IDU) y en ON para la unidad interior secundaria (Sub IDU).

Cableado de la fuente de alimentación

Comunicación ABC de las unidades exteriores

Consulte “Características eléctricas” en el libro de datos de ingeniería para conocer los requisitos de dimensionamiento de cables de alimentación y disyuntores.

Las unidades interiores se pueden alimentar por separado cuando se activa el control de apagado PMV.

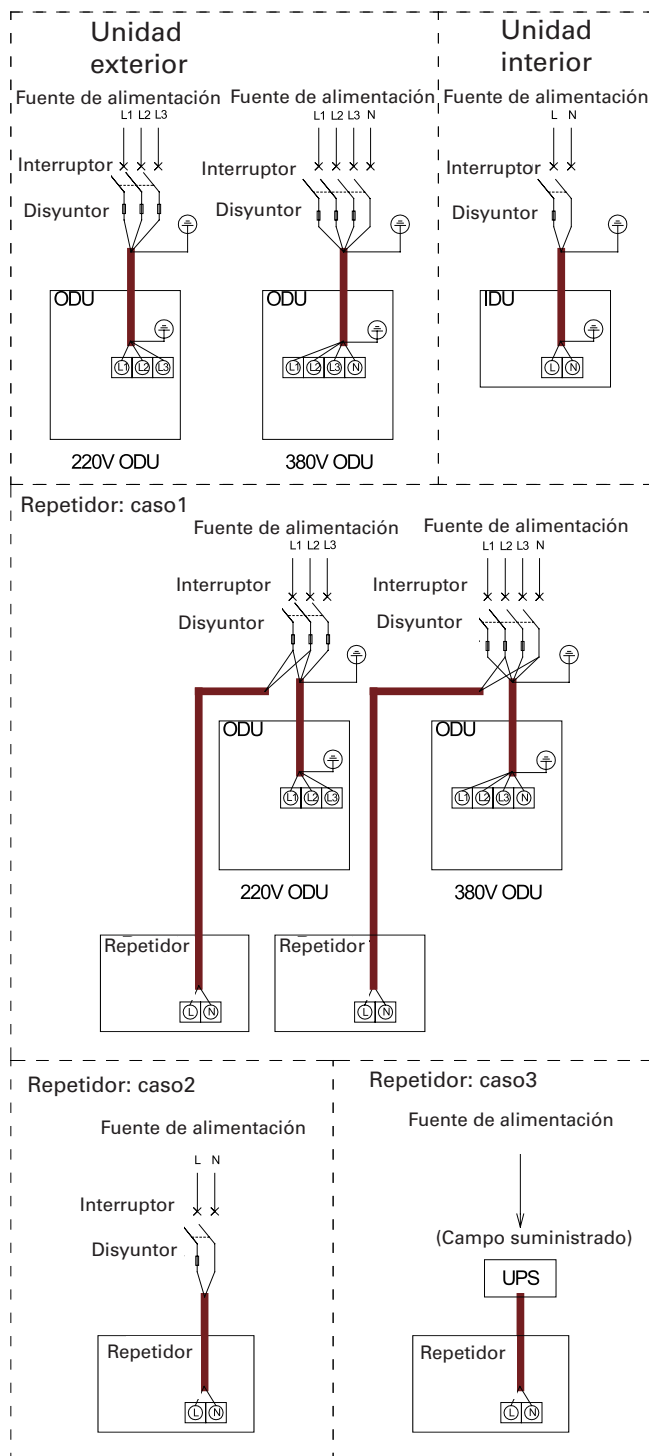


Caso 1: El repetidor comparte la fuente de alimentación con la unidad exterior.

Caso 2: Cada repetidor o dos repetidores utilizan una fuente de alimentación separada. Sin embargo, el estado de encendido/apagado debe estar sincronizado con la unidad exterior.

Caso 3: Cada repetidor o dos repetidores utilizan un UPS.

Unidades Exteriores Comunicación ABC

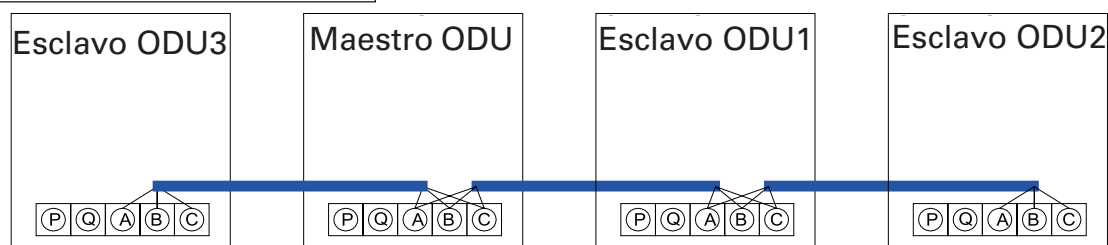

Comunicación XY del controlador con cable y la unidad interior

Como se describe en Cableado de campo típico

Cableado de comunicación

Al diseñar e instalar el cableado de comunicaciones, siga estos requisitos:

- Nunca conecte líneas de comunicación mientras la alimentación esté encendida.
- Conecte a tierra el cable blindado uniendo su malla de blindaje al punto de conexión a tierra de la caja de control eléctrico en un extremo.
- Evite conectar cables de alimentación a los terminales de las líneas de comunicación, ya que esto dañará la placa principal del PCB.
- No mezcle sistemas que utilizan líneas de comunicación con control PMV sin alimentación con líneas de comunicación PQ que no utilizan control PMV sin alimentación.
- Al utilizar el control PMV sin alimentación, asegúrese de la orientación correcta de los puertos de comunicación del repetidor; no invierta las conexiones ascendentes y descendentes de la unidad interior (IDU).
- Todo el cableado en sitio debe ser instalado por profesionales calificados y cumplir con las regulaciones locales y regionales.
- Conecte todo el cableado de comunicación de las unidades interiores y exteriores (ODU) únicamente a la ODU principal.
- En sistemas combinados, conecte las líneas de comunicación de las ODU en serie.
- Al extender líneas de comunicación, asegure un crimpado o soldadura adecuada en las uniones y aisle completamente todo el cable de cobre expuesto.

Especificaciones de cableado

No	Control PMV apagado	Tipo de Comunicación		Tipo de cable	Configuración Principal	Estándar	Longitud máxima de línea de comunicación
1	/	Entre unidades exteriores combinadas	ABC-->ABC; protocolo RS485	Cable flexible de cobre apantallado con aislamiento y cubierta de PVC	3*0,75mm ²	IEC60228 EN50228	Limitado por la distancia de tubería de la unidad exterior
2	Sí	Entre unidades exteriores e interiores	PQ-->PQ	Cable flexible de cobre de par trenzado apantallado con aislamiento y cubierta de PVC	2*1,5mm ²	IEC60228 EN50228	≤600m con dos repetidores; resistencia del cable < 1,33Ω/100m
	Sí	Entre el repetidor aguas arriba y la unidad interior	PQ-->IN(P1Q1)				
	Sí	Entre la unidad interior y el repetidor de bajada	OUT(P2Q2)-->PQ				
3	No	Entre unidades exteriores e interiores	PQ-->PQ; Control de PMV al apagado desactivado		2*0,75mm ²	IEC60228 EN50228	≤1000m
4	/	Entre la unidad interior y el controlador cableado	XY-->XY		2*0,75mm ²	IEC60228 EN50228	≤250m

Unidad Exterior y Comunicación PQ de las Unidades Interiores

Control de PMV de apagado habilitado

Para el cableado de comunicación del control PMV sin energía, siga estas especificaciones: Utilice un cable de dos núcleos de 1,5 mm² para el cableado de comunicación.

Verifique que todas las unidades interiores del sistema admitan el Control PMV sin energía.

Para los sistemas que cumplen con estos criterios, el ODU principal controla y alimenta la válvula:

- Distancia total de comunicación $\leq 200\text{m}$
- Número total de unidades interiores ≤ 10


Instale un repetidor cuando:

- Distancia total de comunicación $> 200\text{m}$, o
- Número total de unidades interiores > 10


Al usar repetidores:

- Cada repetidor puede soportar hasta 200 m de longitud de bus o 10 unidades interiores.
- Máximo dos repetidores por sistema de refrigerante.
- Máximo 30 unidades interiores que requieran suministro de energía por sistema de refrigerante.
- Mantenga la sincronización de energía entre el repetidor y las unidades exteriores, o utilice una fuente de alimentación ininterrumpida para el repetidor.
- - Siga el manual de instalación del repetidor para una configuración adecuada.


Conexión en cadena

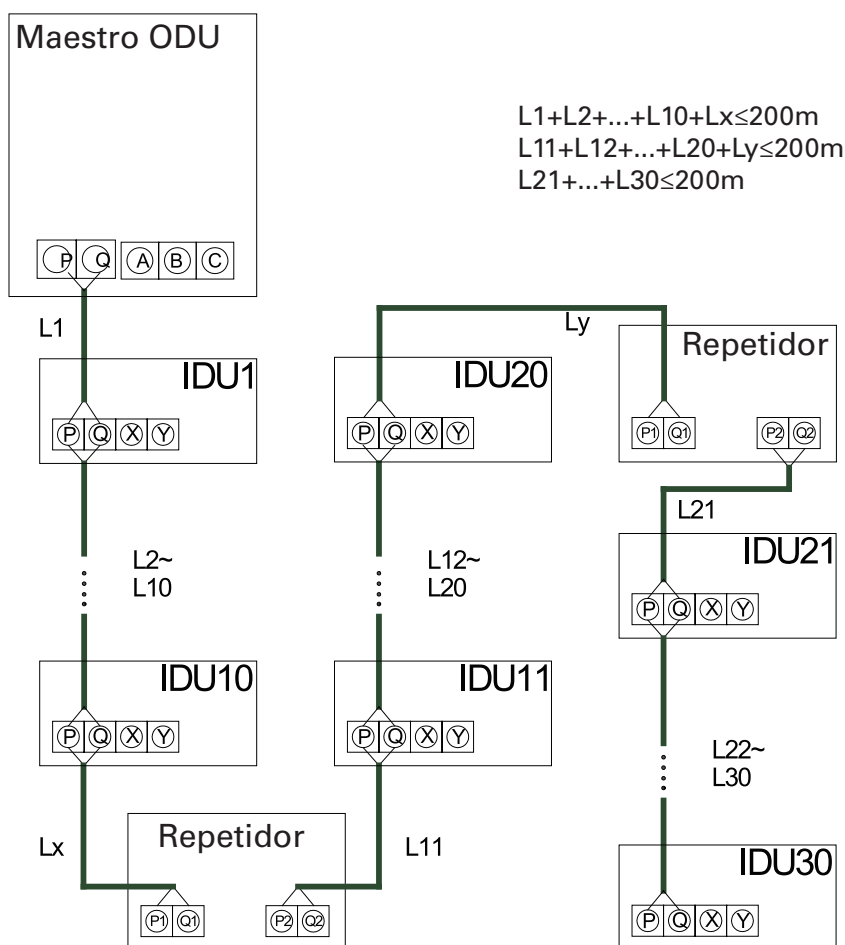

Conexión Estrella

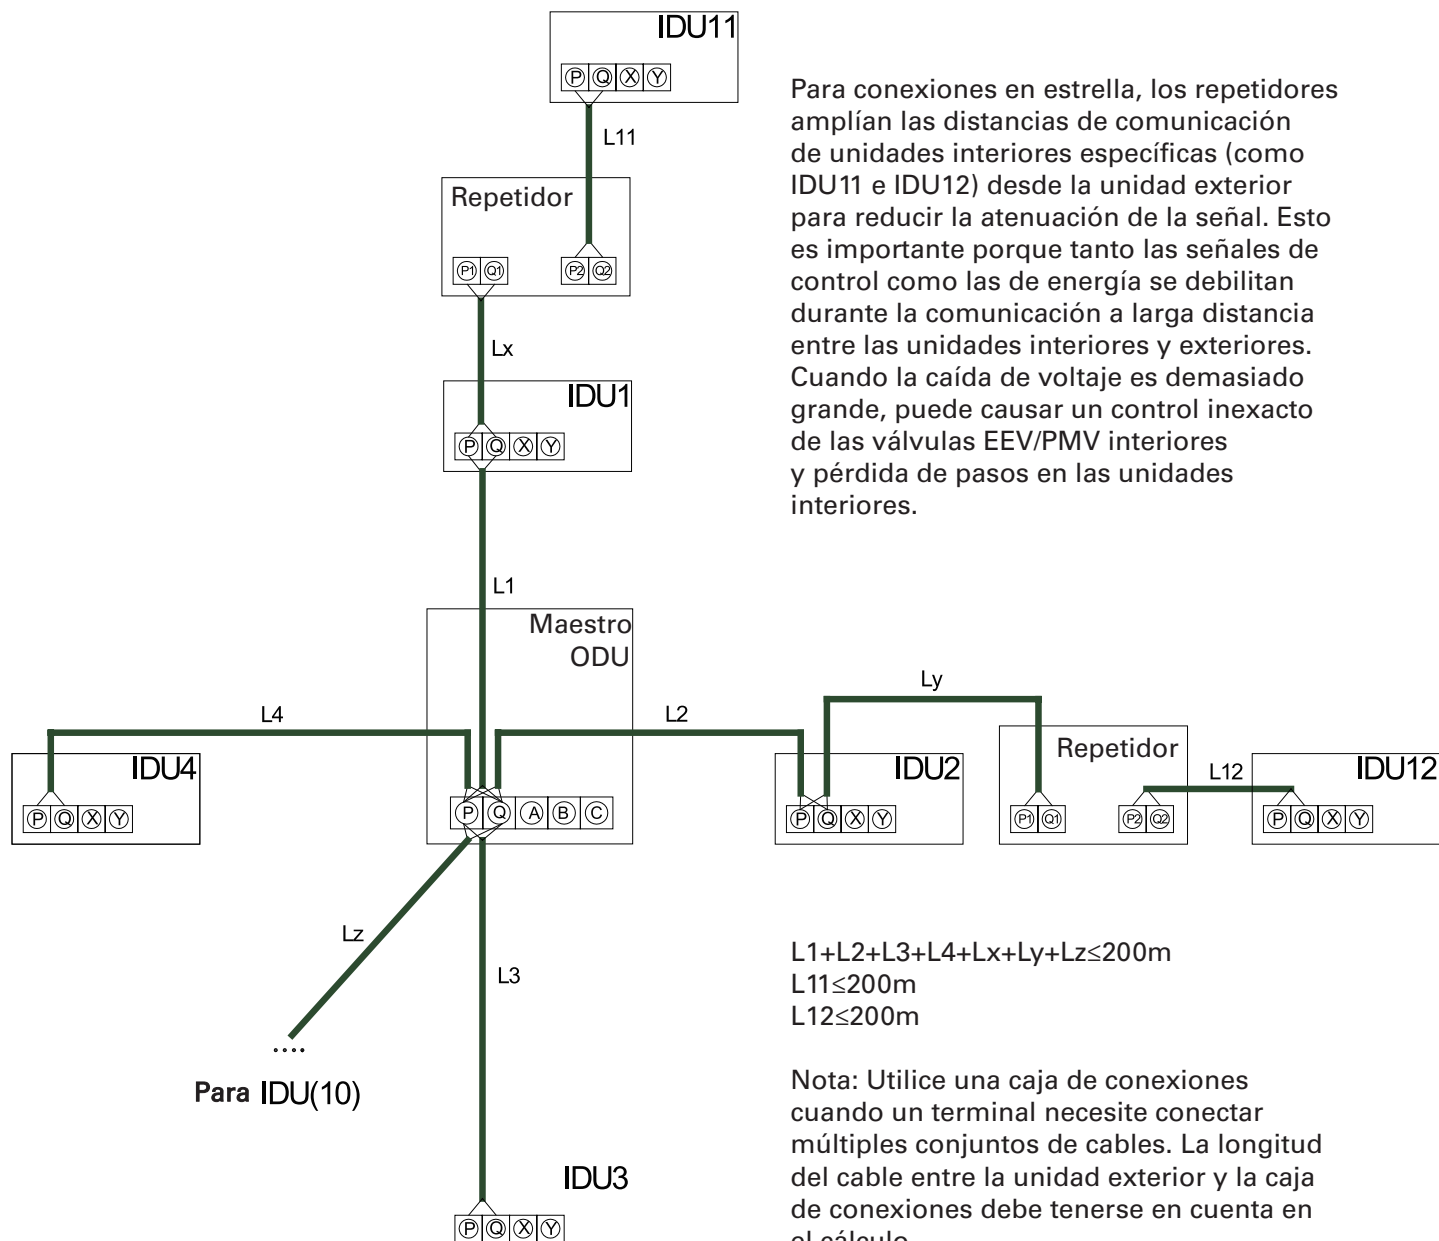

Conexión en Árbol

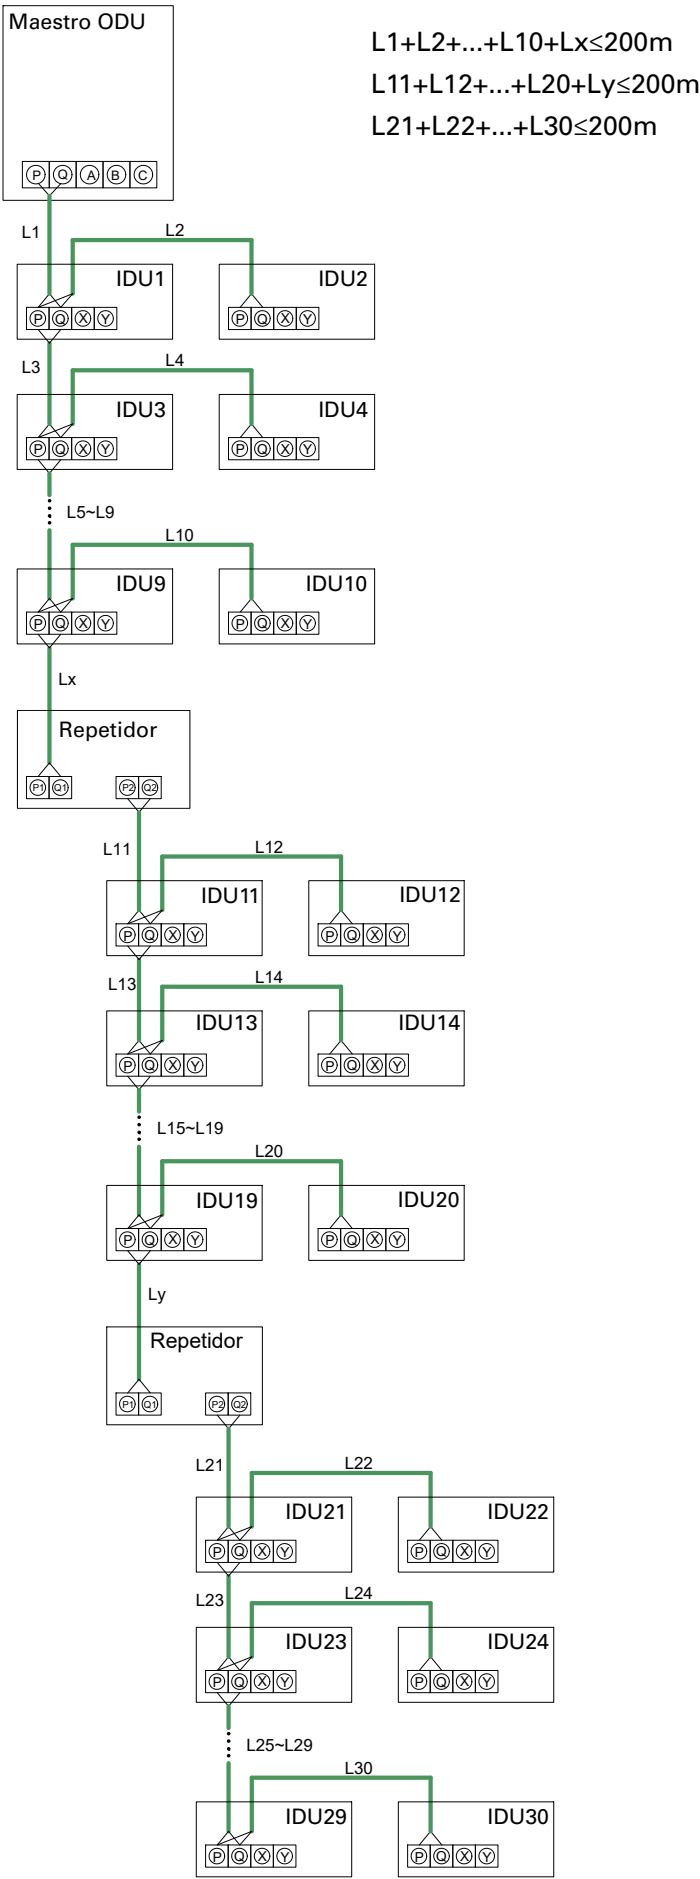


Control PMV de apagado desactivado


Para el cableado de comunicación que no utiliza la función de control PMV sin alimentación, siga estas especificaciones:

- Utilice cable blindado de dos hilos de 0,75mm² para el cableado de comunicación. El uso de otros tipos de cable puede causar interferencias y mal funcionamiento del sistema.
- Mantenga las líneas de comunicación separadas de las tuberías de refrigerante y los cables de alimentación.
- Conecte los cables de comunicación P Q en una configuración en cadena desde la unidad exterior a través de cada unidad interior hasta la última unidad. No cree un circuito cerrado conectando la última unidad interior de vuelta a la unidad exterior.
- Una y ponga a tierra las mallas de blindaje de todos los cables de comunicación. Conecte el blindaje a tierra uniéndolo a la carcasa metálica cerca de los terminales P Q en la caja de control eléctrico de la unidad exterior.
- Alimente todas las unidades interiores de un sistema a través de una sola fuente de alimentación para garantizar un encendido/apagado simultáneo.


Conexión en cadena Daisy

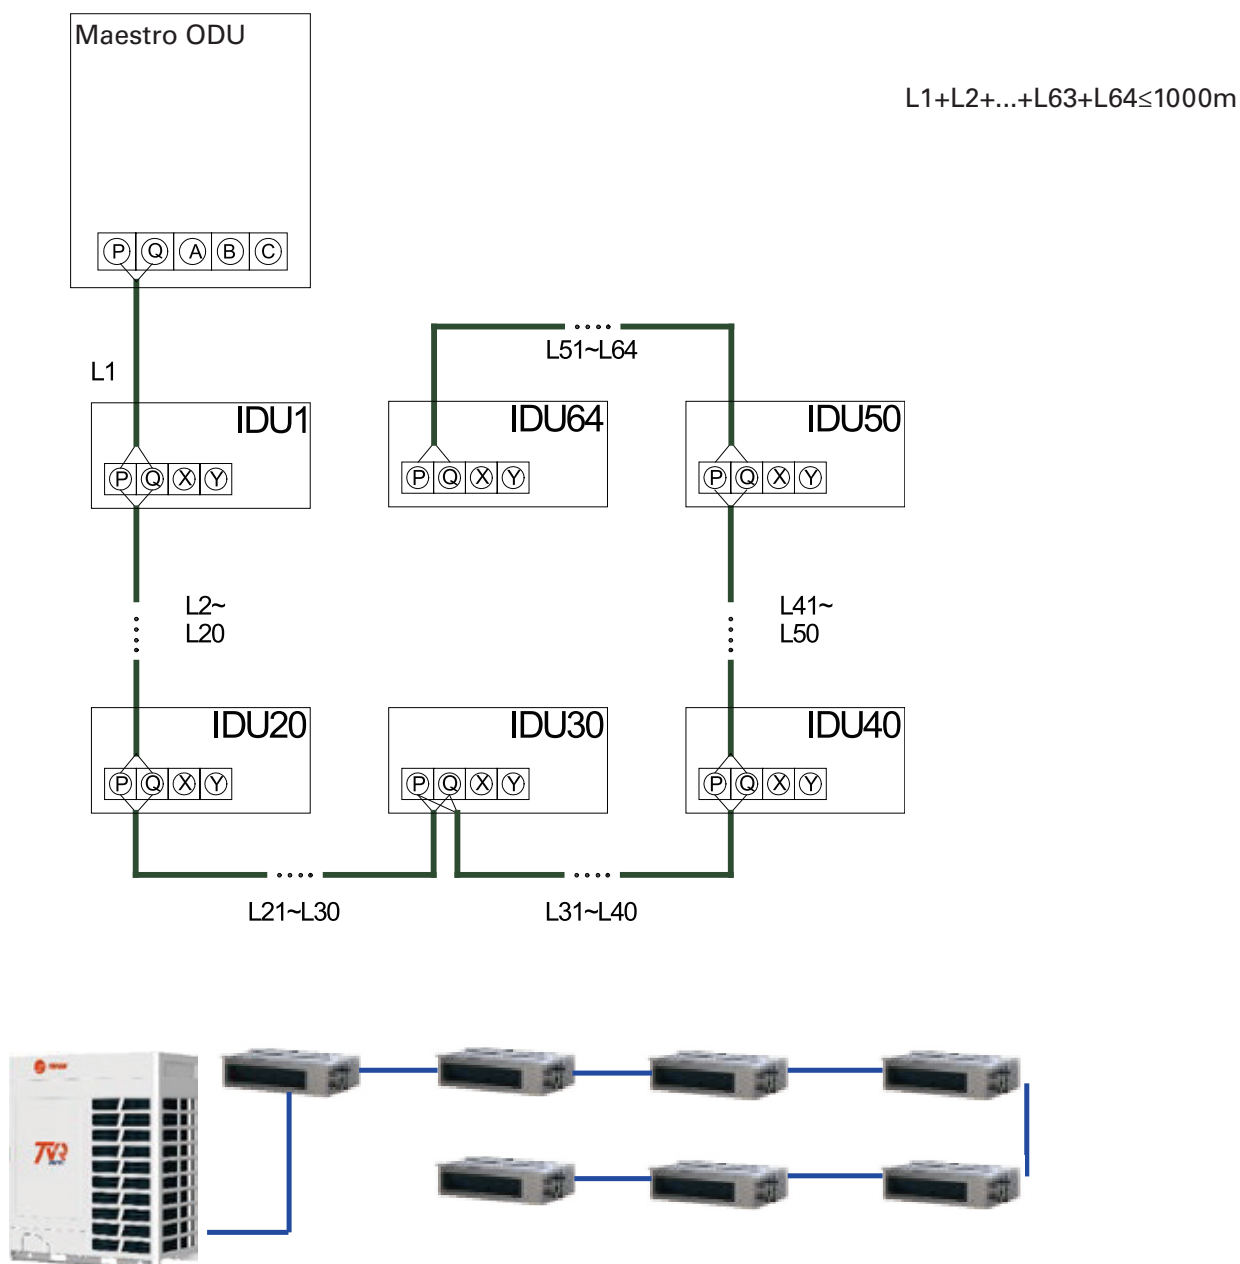

Conexión de anillo

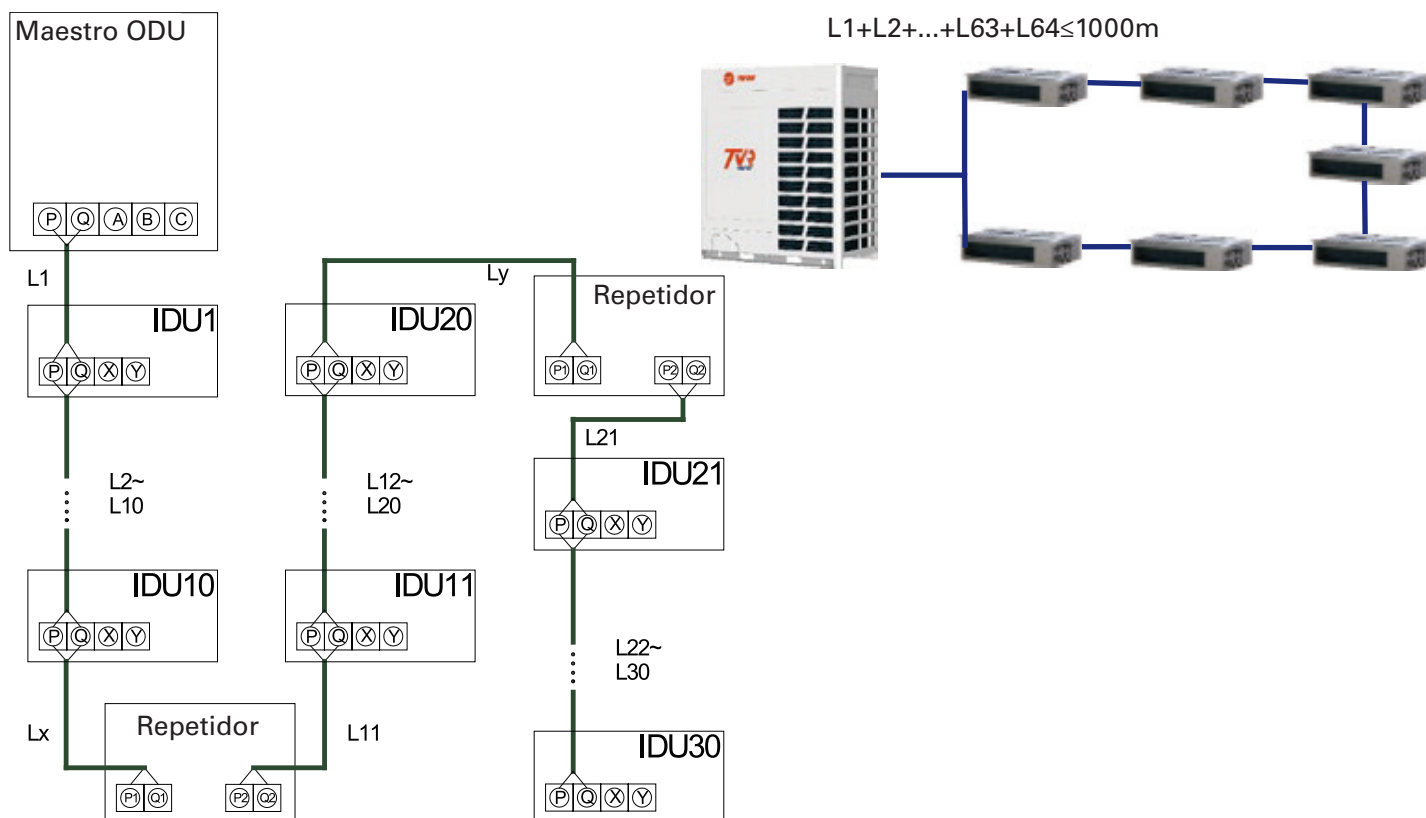


Conexión Estrella

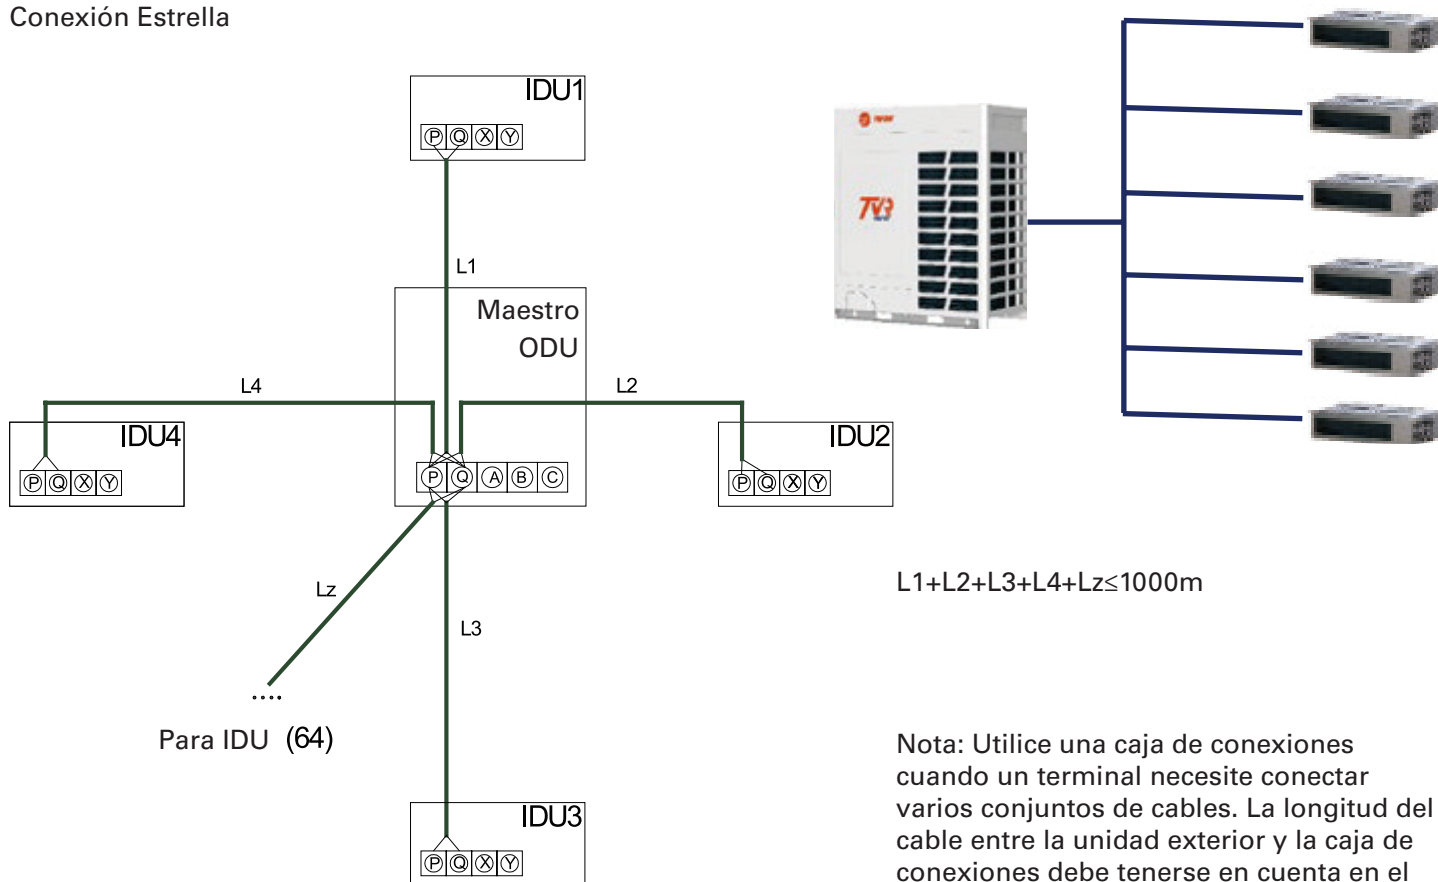

Nota: Utilice una caja de conexiones cuando un terminal necesite conectar varios conjuntos de cables. La longitud del cable entre la unidad exterior y la caja de conexiones debe tenerse en cuenta en el cálculo.

Conexión del árbol

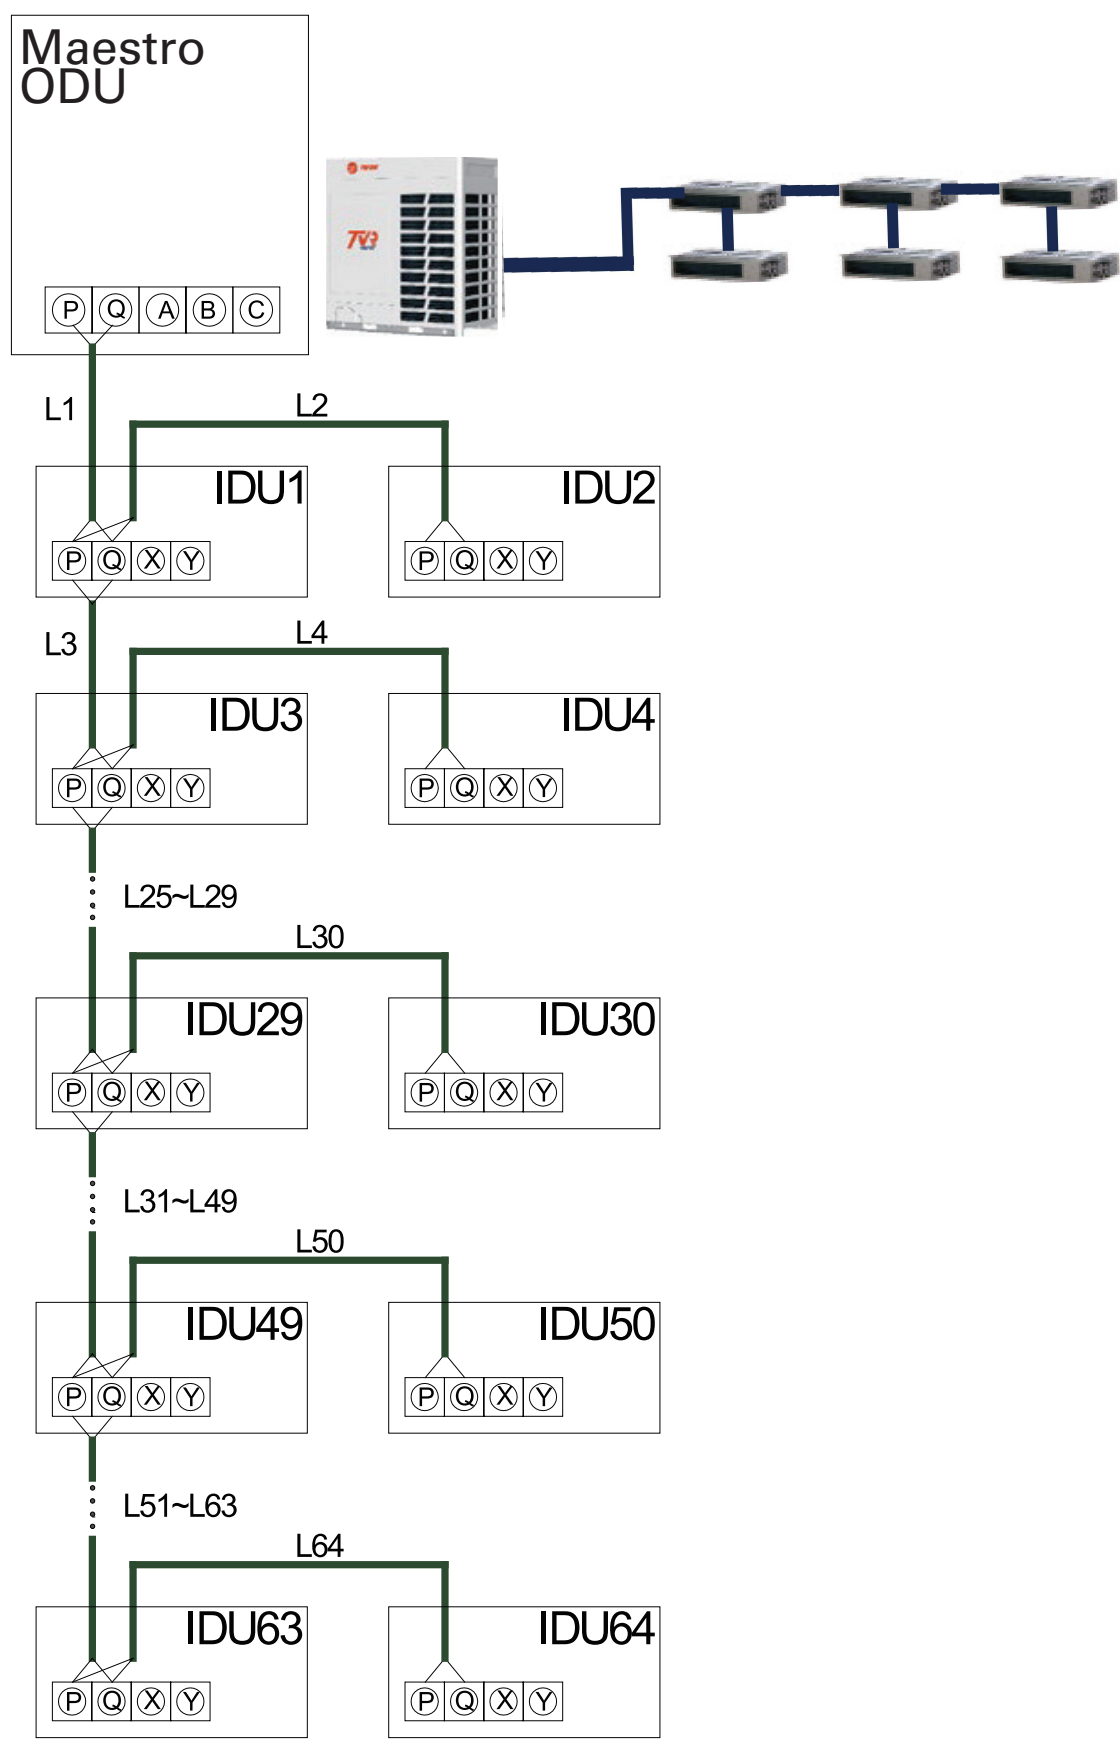

Unidades exteriores de comunicación ABC

Las unidades exteriores y las líneas de comunicación combinadas entre las ODUs deben estar conectadas en serie.

- Los cables de comunicación ABC tienen polaridad y deben conectarse en cadena desde la unidad exterior principal hasta la última unidad exterior secundaria.
- Utilice un cable blindado de tres núcleos de 0,75 mm² para el cableado de comunicación. La longitud no debe exceder la longitud de la tubería.
- Conecte las mallas de blindaje en un extremo del cable blindado al punto de conexión a tierra de la caja de control eléctrico.

Controlador cableado y comunicación XY de la unidad interior

Cable blindado, blindaje no polarizado con puesta a tierra de un solo punto, longitud total limitada a 250m.


Control de grupo: Máx. 16 unidades interiores

Configuración del controlador principal/secundario:

- TCONTSM101AFK: [Instalación → Básico → Todo → Principal/Sub conjunto]
- TCONTSM301AFK: SW1
- TCONTSM316AFK: SW1-1

Configuración principal/secundaria de la unidad interior: interruptor DIP de la unidad interior

Figura de cableado de comunicación (inalámbrica)

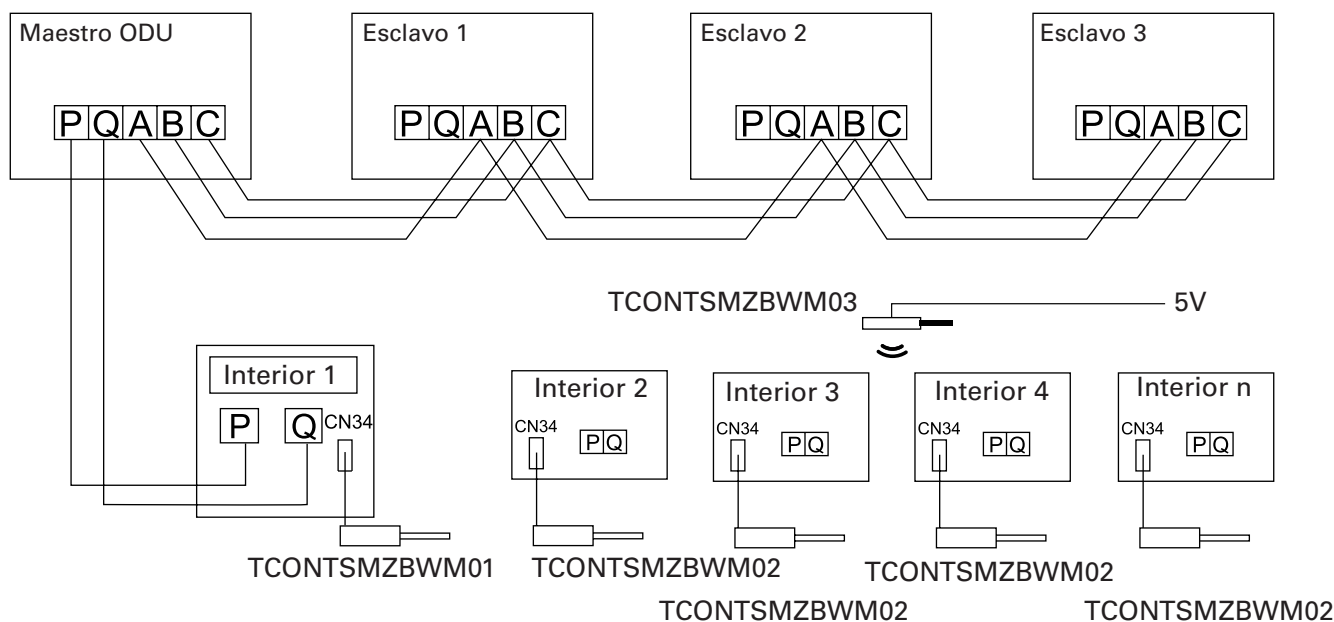


Nota:

Si la unidad del sistema utiliza comunicación inalámbrica Zigbee, debe adoptar un modo híbrido de conexión inalámbrica y por cable.

El cable PQ debe estar conectado a la IDU con el número de dirección más pequeño.


1. Un controlador cableado controla una unidad interior.

Como se muestra en la siguiente figura, XY de la unidad interior debe conectarse con XY del controlador cableado.

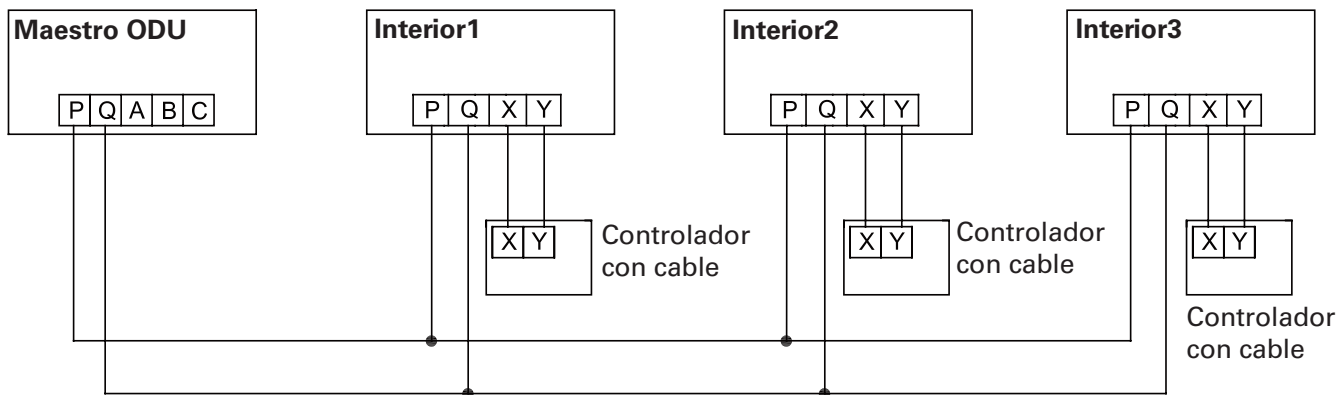

2. Los controladores cableados maestro y esclavo controlan una unidad interior.

Unidad interior y controlador cableado, los controladores cableados maestro y esclavo deben estar conectados mediante un cable flexible de cobre trenzado apantallado con aislamiento de PVC y cubierta de PVC de 2 hilos sin polaridad. Consulte el manual del controlador cableado para el método de configuración. (Interruptor de inmersión del controlador cableado, SW1-1 Encendido: Controlador cableado esclavo)

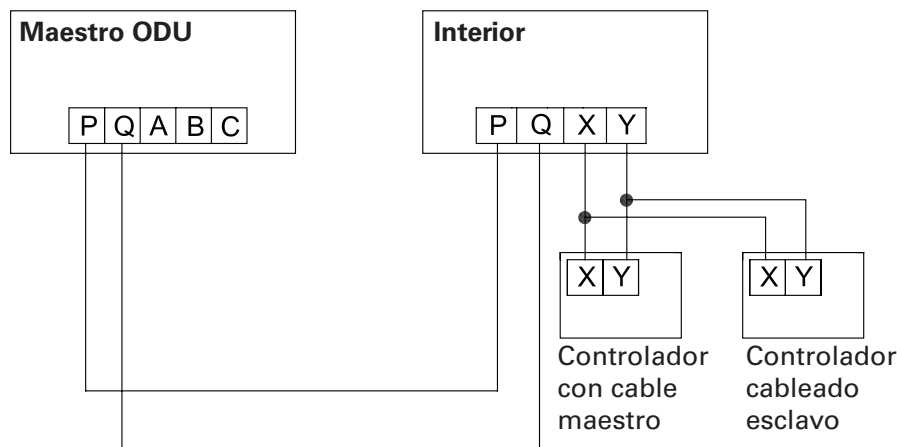


3. Método de cableado de un controlador cableado controla múltiples unidades interiores en el mismo sistema.

Un controlador cableado puede controlar hasta 16 unidades interiores (consulte el manual del controlador cableado para el método de configuración).

La unidad exterior establece comunicación con las unidades interiores a través de conexión PQ.

Las unidades interiores deben distinguir entre la unidad Maestro o la unidad esclava. Asegúrese de que solo haya una unidad Maestro disponible.

SW01_1 [Apagado] unidad Maestro predeterminada, SW01_1 [Encendido] unidad esclava.

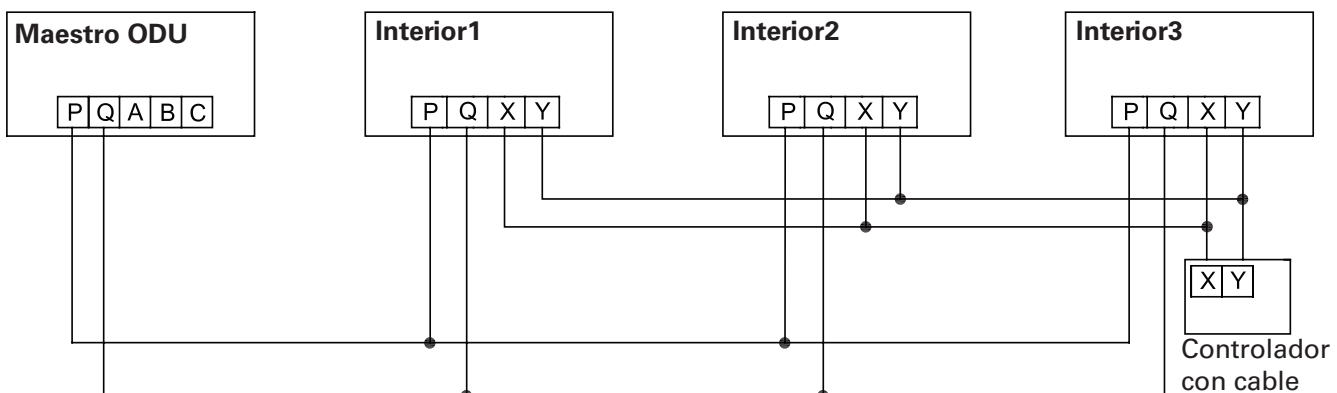

El cableado para la línea de alimentación de la unidad interior

El cableado entre las unidades interiores y exteriores, así como el cableado entre las unidades interiores:

Modelo	Fuente de alimentación					IFM			Entrada (W)	
	Hz	Voltios	Voltaje Rango	MCA	MFA	Entrada nominal (W)	Potencia nominal (W)	FLA	Enfriamiento	Calefacción
4TVA0076RF000AA	50/60	220~240V	Min: 187V Max: 253V	3,15	16	1300	980	2,52	610	610
4TVA0095RF000AA				3,60	16	1300	980	2,88	680	680
4TVA0136RF000AA				14,18	25	1400	1100	5,63*2	1600	1600
4TVA0154RF000AA				14,08	25	1400	1100	5,63*2	1800	1800
4TVA0192RF000AA				17,45	32	1400	1100	6,98*2	2270	2270

Artículos Total Corriente de Unidades Interiores(A)	Sección transversal (mm ²)	Largura (m)	Corriente nominal del interruptor de desbordamiento (A)	Corriente nominal del interruptor diferencial (A) Interruptor de falla a tierra (mA) Tiempo de respuesta (S)	Área de la Sección Transversal de la Línea de Señal	
					Exterior - interior (mm ²)	Interior - interior (mm ²)
<6	2,5	20	16	16 A,30 mA,0,1S o menos	* 2 núcleos x1,5 o 0,75 mm ² de cable flexible de cobre trenzado apantallado con aislamiento y revestimiento de PVC	
≥6 y <10	4	20	16	16 A,30 mA,0,1S o menos		
≥10 y <16	6	25	20	20 A,30 mA,0,1S o menos		
≥16 y <25	8	30	32	32 A,30 mA,0,1S o menos		
≥25 y <32	10	40	32	32 A,30 mA,0,1S o menos		

- Las líneas de energía eléctrica y las líneas de señal deben estar aseguradas firmemente.
- Cada unidad interior debe tener una conexión a tierra.
- El cable de alimentación debe ser más grueso si excede la longitud permitida.
- Las cubiertas blindadas de todas las unidades interiores y exteriores deben conectarse entre sí, con la cubierta blindada del lado de las líneas de señal de las unidades exteriores conectada a tierra en un punto.
- No está permitido que la longitud total de la línea de señal supere los 1000 m.
- Aplicando la función "Control PMV sin energía": cable flexible de cobre trenzado y blindado de 2 núcleos x 1,5 mm² con aislamiento y cubierta de PVC.
- Sin aplicar la función "Control PMV sin energía": cable flexible de cobre trenzado y blindado de 2 núcleos x 0,75 mm² con aislamiento y cubierta de PVC.

Cableado de señal del controlador cableado

Longitud de la línea de señal (m)	Dimensiones del cableado
≤250	0,75mm ² x 2 núcleos de cable flexible de cobre trenzado apantallado con aislamiento de PVC y cubierta de PVC

- El blindaje de la línea de señal debe estar conectado a tierra en un extremo.
- La longitud total de la línea de señal no debe exceder los 250 m.

Ajuste del interruptor DIP

- El dipswitch se gira a la posición "Encendido" con la línea superior en estado de conexión si el código o el estado de la línea superior es "1". El dipswitch se gira a la posición "Apagado" con la línea superior en estado de desconexión si el código o el estado de la línea superior es "0".
- En la tabla siguiente, la opción en el cuadro "□" se refiere a la configuración del enchufe/línea superior antes de la entrega.


Principios de definición de los conmutadores de código:

SW01 se utiliza para configurar la dirección controlada por cable y establecer las capacidades del maestro; SW03 se utiliza para configurar la dirección de la unidad interior (combinando la dirección de comunicación original y la dirección del controlador centralizado).


(A) Definición y descripción de SW01


SW01_1	Unidad Maestro/esclava controlada por cable	[1]	[2]	[3]	[4]	Unidad Maestro/esclava controlada por cable
		0	-	-	-	unidad Maestro controlada por cable (predeterminada)
		1	-	-	-	unidad esclava controlada por cable
SW01_2 SW01_3 SW01_4	Modelo	[1]	[2]	[3]	[4]	Modelo
		-	0	0	0	Alta ESP IDU de conducto (4TVA0076~0095RF000AA)
		-	0	1	0	Alta ESP IDU de conducto (4TVA0136~0192RF000AA)
SW01_5 SW01_6 SW01_7 SW01_8	Capacidad de la unidad interior	[5]	[6]	[7]	[8]	Capacidad de la unidad interior
		1	1	0	1	4TVA0076RF000AA
		1	1	1	0	4TVA0095RF000AA
		1	1	0	0	4TVA0136RF000AA
		1	0	1	1	4TVA0154RF000AA
		1	0	0	1	4TVA0192RF000AA

4TVA0076~0095RF000AA

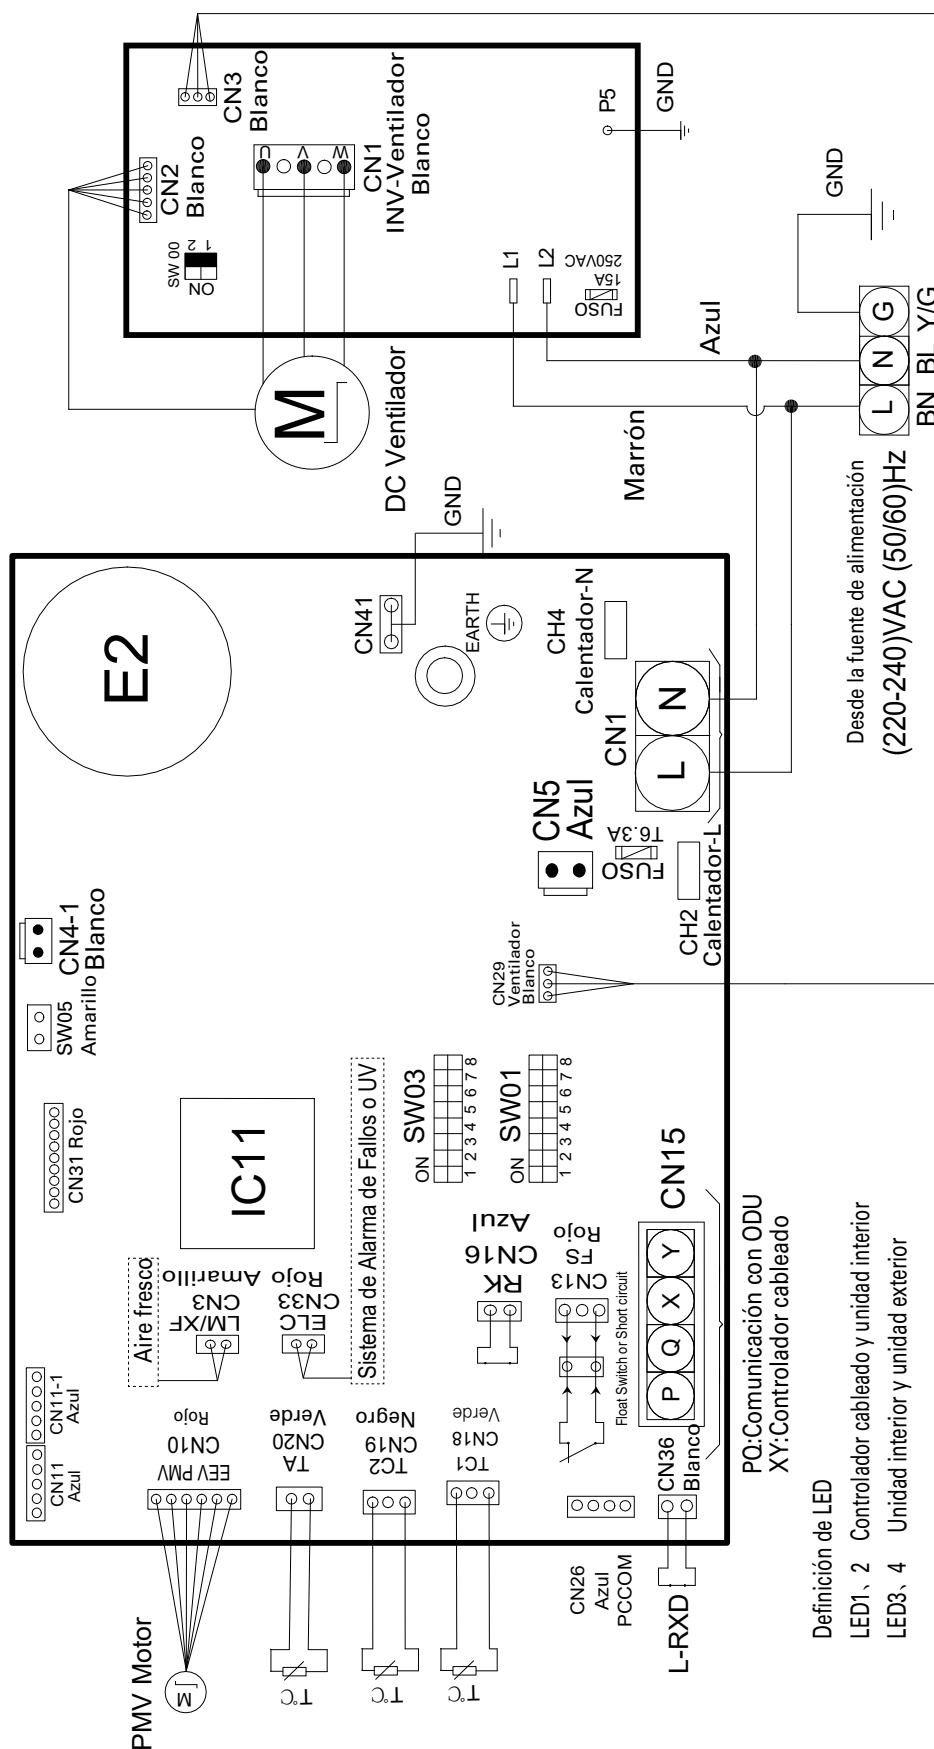

4TVA0136~0192RF000AA

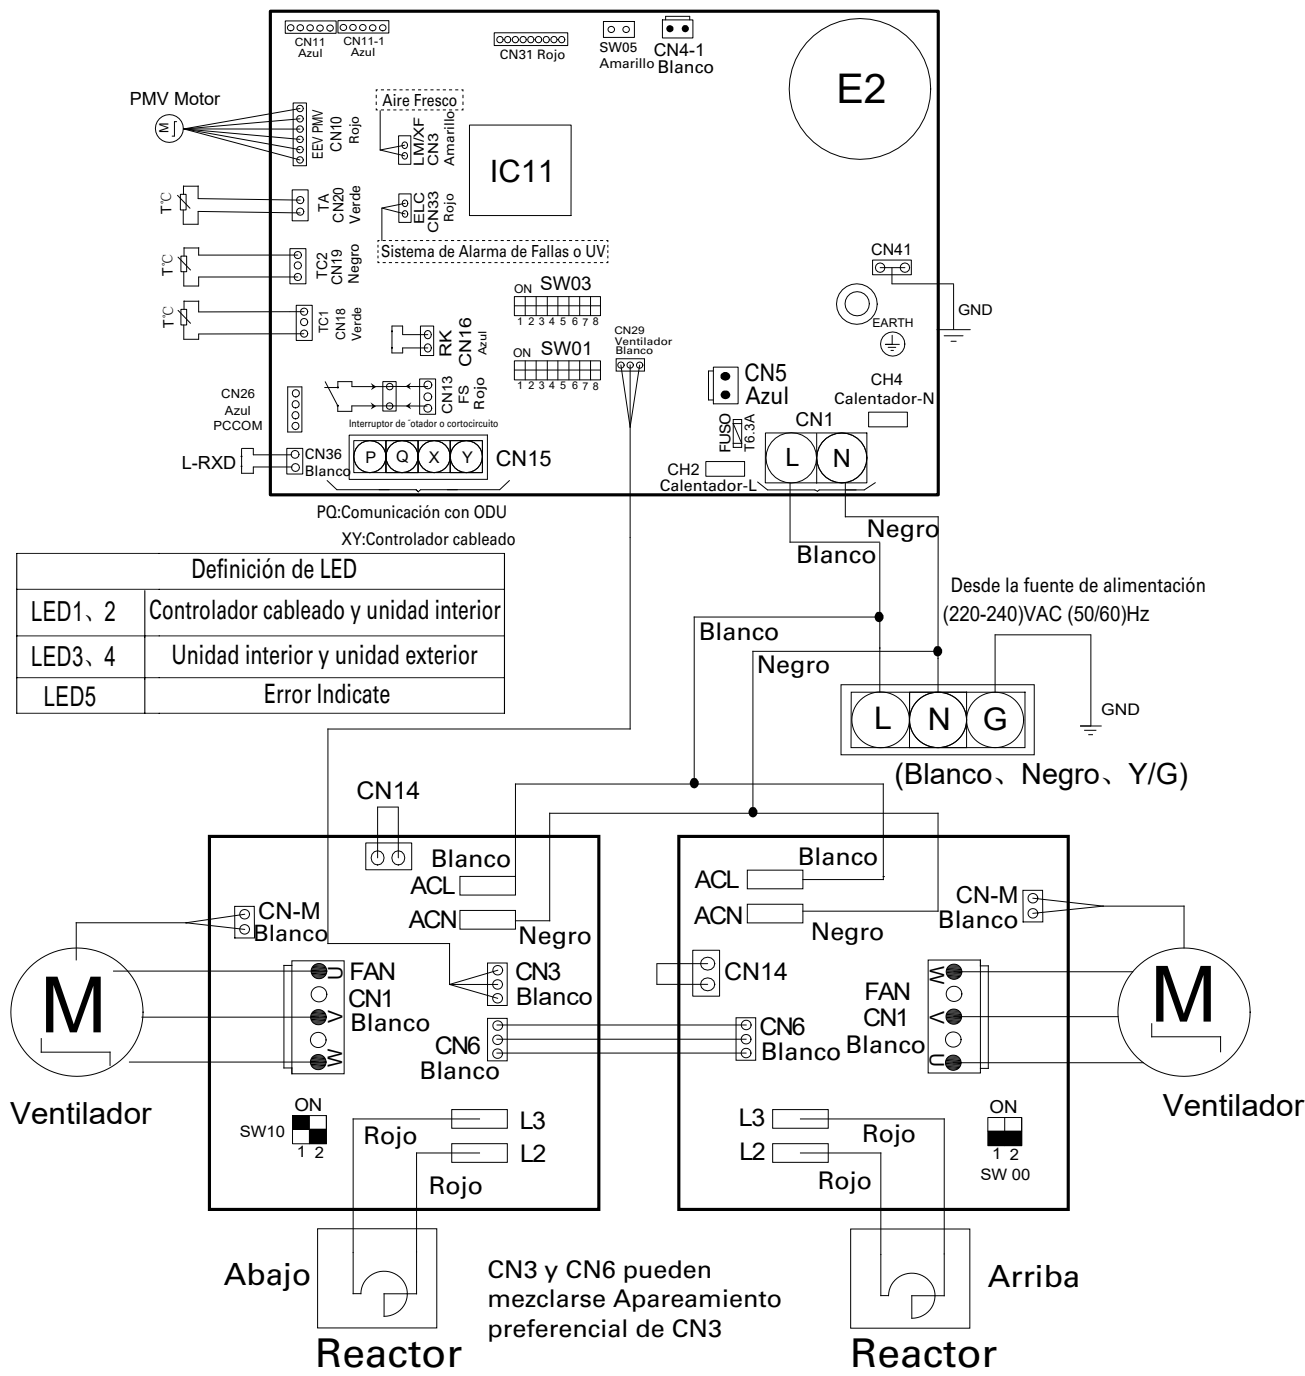

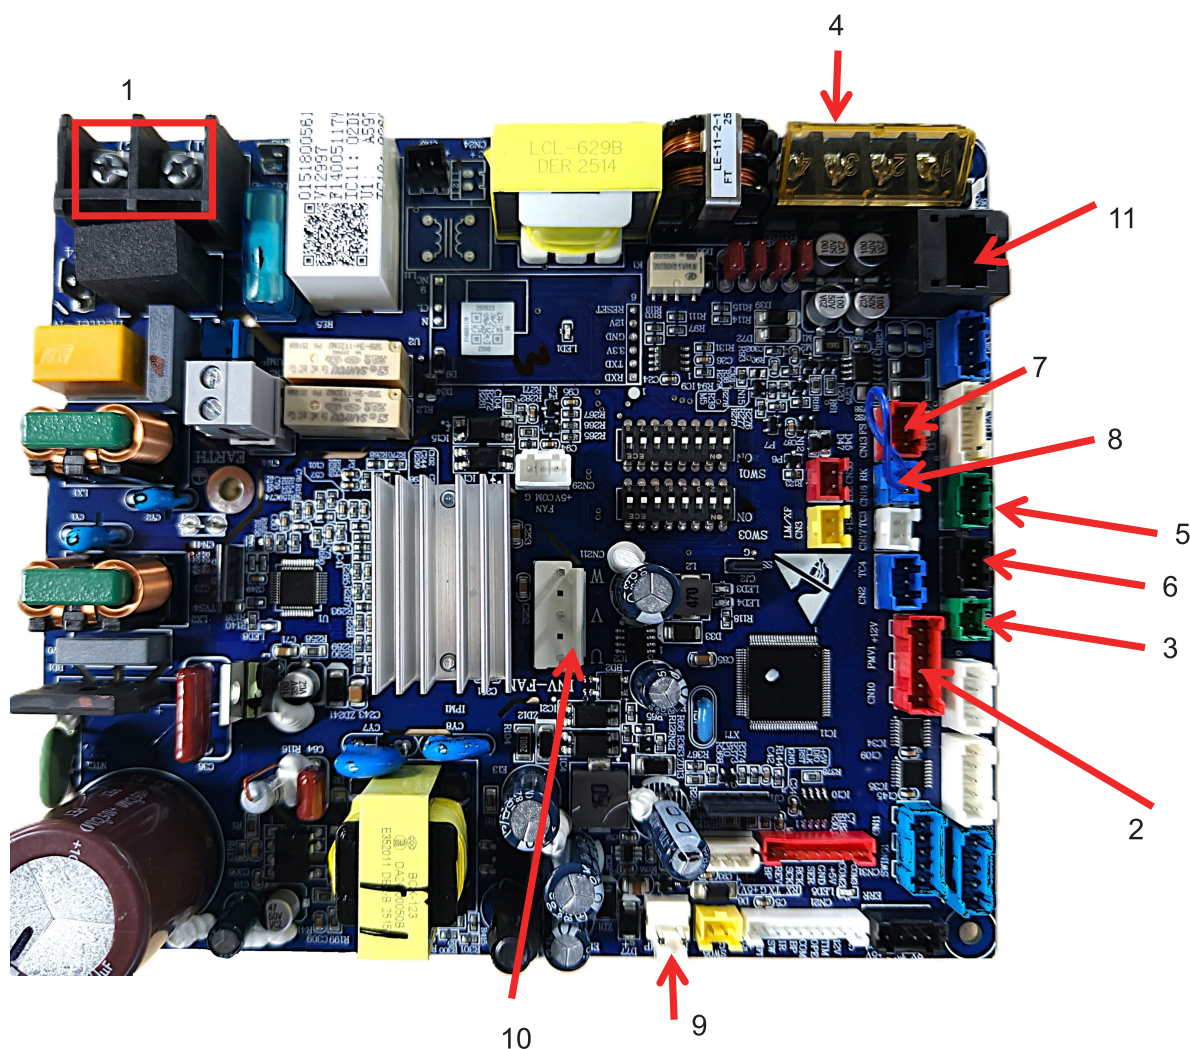

Número	Número de bit	Puerto	Valor de voltaje
1		Fuente de alimentación de entrada	220V
2	CN10	Válvula de expansión electrónica	12V
3	CN20	Tai	5V
4	CN15	Bloque de terminales de comunicación	24V
5	CN18	TC1	5V
6	CN19	TC2	5V
7	CN13	Interruptor de flotador	5V
8	CN16	Tarjeta de habitación	5V
9	CN4-1	Bomba de agua DC	12V
10	DC-FAN	Motor de corriente continua	310V
11	RJ45	Puerto de red	

(B) Definición y descripción de SW03

SW03_1	Modo de configuración de dirección	0	Configuración automática (predeterminada)							
		1	Dirección de conjunto de códigos							
SW03_2 ~ SW03_8	Dirección de la unidad interior configurada en código y dirección del controlador centralizado (Nota 2)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	Dirección de la unidad interior	Dirección del controlador cableado / controlador centralizado
		0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	0	0	0	1	1	2
		0	0	0	0	0	1	0	2	3
		...	...	...	...	...	...	...	...	
		0	1	1	1	1	1	1	63	64

Nota 2:

- Establezca la dirección mediante código al conectar el controlador centralizado, la puerta de enlace o el sistema de carga.
- Dirección del controlador centralizado = dirección de comunicación + 1.
SW03_2 = APAGADO, dirección del controlador centralizado = dirección de comunicación + 1.
- SW03_2 = APAGADO, dirección del controlador cableado = dirección del controlador centralizado = dirección de la IDU + 1.

Configuración del código del controlador con cable

Tomando el controlador con cable como ejemplo, la configuración del código es la siguiente. Consulte el manual del controlador para obtener más detalles.

Interruptor DIP	Estado encendido/apagado	Función	Configuración predeterminada
Sw1	Encendido	Controlador esclavo cableado	Apagado
	Apagado	Controlador maestro con cable	
Sw2	Encendido	Mostrar la temperatura ambiente	Apagado
	Apagado	No muestra la temperatura ambiente	
Sw3	Encendido	Recopile la temperatura ambiente de la PCB del interior	Apagado
	Apagado	Recoger la temperatura ambiente del controlador con cable	
Sw4	Apagado	Autoadaptación	Apagado

✂ Solo cuando el purificador de aire está apagado y desconectado de la fuente de alimentación se puede limpiar, de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas y lesiones

Limpieza del puerto de salida de aire y la carcasa

⚠ Atención

- No utilice gasolina, benceno, diluyentes, polvo para pulir o insecticida líquido para limpiarlos.
- No los limpie con agua caliente por encima de los 50°C para evitar que se decoloren o deformen.
- Límpielos con un paño suave y seco.
- Se recomienda utilizar agua o un limpiador seco neutro si no se puede eliminar el polvo.
- El deflector de viento se puede desmontar para limpiarlo (como se muestra a continuación).

Limpieza del deflector de viento

- No limpie con fuerza el deflector de viento con agua para evitar que se caiga.

Limpiador de aire

⚠ Atención

- No enjuague el purificador de aire con agua caliente a más de 50 °C para evitar que se decolore y se deforme.
- No coloque el purificador de aire sobre el fuego para que se seque para evitar que se incendie.

- Limpie el polvo con agua o con un colector de polvo.
(A) Limpie el polvo con un colector de polvo.



- (B) Límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave si tiene demasiado polvo.

Escurre el agua y déjalo secar en un lugar fresco y seco.



Mantenimiento antes y después de la temporada operativa

Antes de la temporada de operación:

1. Por favor, realice la siguiente revisión. Si ocurre alguna condición anormal, consulte al personal de servicio postventa.
 - No hay obstrucción en los puertos de entrada y salida de las unidades exteriores e interiores.
 - La línea de tierra y el cableado están en condiciones adecuadas.
2. Después de la limpieza, el limpiador de aire debe montarse.
3. Encienda la alimentación.

Después de la temporada de operación:

1. En días soleados, se puede realizar la operación de soplado durante medio día para secar el interior de la máquina.
2. Se debe cortar la energía eléctrica para ahorrar electricidad, de lo contrario, la máquina seguirá consumiendo energía. El filtro de aire y la carcasa deben montarse después de la limpieza.

Revisión de fallas

Por favor, verifique lo siguiente cuando consigne el servicio de reparación:

	Síntomas	Razones
Todos estos no son problemas	Sonido del flujo de agua	Se puede escuchar el sonido del flujo de agua al iniciar la operación, durante la operación o inmediatamente después de detenerla. Cuando comienza a funcionar durante 2-3 minutos, el sonido puede volverse más fuerte, lo cual es el sonido del flujo del refrigerante o el sonido del drenaje del agua condensada.
	Sonido de crujido	Durante el funcionamiento, el aire acondicionado puede producir un sonido de crujido, causado por los cambios de temperatura o la ligera dilatación del intercambiador de calor.
	Aroma fuerte en la salida de aire	El olor ausado por las paredes, alfombra, muebles, ropa, cigarrillos y cosméticos, se adhiere al acondicionador de aire.
	Indicador de funcionamiento intermitente	Al volver a encenderlo después de un corte de energía, active el interruptor manual de alimentación y el indicador de funcionamiento parpadeará.
	Esperando indicación	Muestra la indicación de espera cuando no puede realizar la operación de refrigeración mientras otras unidades interiores están en modo de calefacción. Cuando el operador lo configura en modo de refrigeración o calefacción y la operación es opuesta a la configuración, muestra la indicación de espera.
	Sonido en la unidad interior apagada o vapor blanco o aire frío	Para evitar que el aceite y el refrigerante bloqueen las unidades interiores apagadas, el refrigerante fluye en un corto período de tiempo y produce sonidos de flujo de refrigerante. De lo contrario, cuando otras unidades interiores realizan operaciones de calefacción, puede aparecer vapor blanco; durante la operación de refrigeración, puede aparecer aire frío.
	Sonido de clic al encender el aire acondicionado	Cuando el acondicionador de aire está encendido, el sonido se produce debido al reinicio de la válvula de expansión.
Por favor, haz otra verificación	Iniciar o detener el trabajo automáticamente	Verifique si está en el estado de Timer-Encendido y Timer-Apagado.
	Incumplimiento del trabajo 	Verifique si hay un corte de energía. Verifique si el interruptor de alimentación manual está apagado. Verifique si el fusible de suministro y el disyuntor están desconectados. Verifique si la unidad de protección está funcionando. Verifique si las funciones de refrigeración y calefacción están seleccionadas simultáneamente con la indicación de espera en el control de línea.
	Mal enfriamiento & Efectos de calentamiento	Verifique si los puertos de entrada y salida de aire de las unidades exteriores están obstruidos. Verifique si las puertas y ventanas están abiertas. Verifique si la pantalla de filtro del purificador de aire está obstruida con lodo o polvo. Verifique si la configuración de la cantidad de viento está en viento bajo. Verifique si la configuración de operación está en el estado de Operación de Ventilador. Verifique si la configuración de temperatura es adecuada.

Bajo las siguientes circunstancias, detenga inmediatamente la operación, desconecte el interruptor de suministro manual y comuníquese con el personal de servicio postventa.

- Cuando los botones no se activan con flexibilidad;
- Cuando el fusible y el disyuntor se han quemado repetidamente;
- Cuando hay objetos extraños y agua en el refrigerador;
- Cuando aún no se puede operar después de retirar la unidad de protección;
- Cuando ocurren otras condiciones anormales.

? lrcq bc j_ npsc`_ bc ds lagm l _ k gc l rm

‘ ? lrcq bc c l a c l b c p j m * npsc` c c j l g t c j b c j r c p k g l _ j bc q s k g l g q r p m & r c p k g l _ j c q J * L ' w j m q n s l r m q bc a m l c v g E l _ r g c p p _ a m l s l k c e E f k c r p m bc 3 . . T w t c p g d g o s c q q j _ p c q g q r c l a g _ c q q s n c p g m p _ / K L , L m q c n s c b c m n c p _ p q c q r C n m p b c` _ h m bc / K L ,

‘ A m l d a r c j m _ j _ d s c l r c bc _ j g k c l r _ a g E l bc j _ q s l g b _ b c q c v r c p g m p c q n _ p _ c l c p e g x _ p j _ ` _ l b _ bc a _ j c d _ a a g E l bc j a m k n p c q m p , N _ p _ n p m r c e c p c j a m k n p c q m p _ j _ p p _ l a _ p * c l c p e g a c j m / O f m p _ q _ l r c q bc j _ m n c p _ a g E l ,

T c p g d g o s c q q j _ b g q n m q g a g E l b c j r s ` m bc b p c l _ h c w j _ j e l c _ bc a m l c v g E l c q a m p p c a r _ ,

C j r s ` m bc b p c l \_ h c bc ` c a m j m a _ p q c c l j _ n _ p r c g l d c p g m p * k g c l r p _ q o s c j _ j e l c _ bc a m l c v g E l bc ` c a m j m a \_ p q c c l j \_ n \_ p r c q s n c p g m p , Q c bc ` c l r m k _ p k c b g b _ q bc _ g q j _ k g c l r m r d p k g a m * a m k m c l t m j t c p c j r s ` m bc b p c l _ h c * c q n c a g _ j k c l r c c l j _ q s l g b _ b c q g l r c p g m p c q * a m l k _ r c p g _ j c q _ g q j _ l r c q r d p k g a m q ,

C j r s ` m bc b p c l \_ h c bc ` c r c l c p s l _ n c l b g c l r c n _ p _ c t g r _ p o s c q m ` p c q _ j e _ c l j _ n _ p r c q s n c p g m p w q c f s l b _ c l j _ n _ p r c g l d c p g m p c l c j a _ k g l m ,

A m k n p m ` _ a g E l bc j _ g l q r _ j _ a g E l

☐ T c p g d g o s c q q c j t m j r _ h c bc j _ p c b a m g l a g b c

☐ T c p g d g o s c q q f _ w d s e _ q bc _ g p c c l j _ q s l g m l c q bc r s ` c p e _ q

☐ T c p g d g o s c q q j _ q a m l c v g m l c q bc j _ c l c p e e _ c j d a r p g a _ w j _ q s l g b _ b c q g l r c p g m p c q w c v r c p g m p c q q m l a m p p c a r _ q

☐ T c p g d g o s c q q j m q l G k c p m q bc q c p g c bc j m q r c p k g l _ j c q a m g l a g b c l

☐ T c p g d g o s c q q c j j s e _ p bc g l q r _ j _ a g E l a s k n j c a m l j m q p c o s g q g r m q

☐ T c p g d g o s c q q f _ w bc k _ q g _ b m p s g b m

☐ T c p g d g o s c q q j _ j e l c _ bc a m l c v g E l c q r C _ q c e s p _ b _

☐ T c p g d g o s c q q j m q a m l c a r m p c q n _ p _ r s ` m q c q r C l _ g q j _ b m q r d p k g a _ k c l r c

☐ T c p g d g o s c q q c j _ e s _ q c b p c l _ f _ a g _ c j c v r c p g m p

☐ T c p g d g o s c q q j _ q s l g b _ b c q g l r c p g m p c q c q r C l n m q g a g m l _ b _ q

Dmp k _ q bc chcasagE l bc npsc`_ q

N m p d _ t m p * n g b _ j n c p q m l _ j bc g l q r _ j _ a g E l o s c p c _ j g a c s l _ n p s c ` \_ bc ds lagm l \_ k gc l rm , Q g e \_ j m q n p m a c b g k gc l r m q bc n p s c ` _ q c e G l c j k _ l s _ j w t c p g d g o s c q q c j p c e s j _ b m p bc r c k n c p _ r s p _ d s lagm l _ a m p p c a r _ k c l r c ,

A s _ l b m j _ k C o s g l _ l m _ p p _ l a _ bc ` g b m \_ j \_ r c k n c p \_ r s p \_ k ` g c l r c * q c n s c b c l q c e s g p j m q q g e s g l r c q n p m a c b g k gc l r m q n _ p _ p c _ j g x _ p s l d s lagm l _ k gc l rm d m p x _ b m , C q r _ d s lagE l l m c q r C b g q n m l g ` j c n _ p _ c j r g n m a m l a m l r p m j p c k m r m ,

‘ A m l d g e s p c c j a m l r p m j _ b m p a _ ` j c \_ b m c l k m b m p c d p g e c p \_ a g E l - a \_ j c d \_ a a g E l \* n p c q g m l c c j ` m r E l C l a c l b g b m - ? n _ e _ b m b s p _ l r c / . q c e s l b m q n _ p _ c l r p _ p c l c j k m b m bc p c d p g e c p _ a g E l - a _ j c d _ a a g E l d m p x _ b _ , T s c j t _ _ n p c q g m l _ p c j ` m r E l C l a c l b g b m - ? n _ e _ b m n _ p _ q _ j g p b c j d s lagm l _ k gc l rm d m p x _ b m w b c r c l c p c j d s lagm l _ k gc l rm b c j _ g p c _ a m l b g a g m l _ b m ,

P c q m j s a g E l n m p d _ j j _ q

J C B 3 c l c j n _ l c j bc j _ a m k n s r _ b m p _ bc j _ q s l g b _ b c q g l r c p g m p c q - j s x bc q _ j s b bc j _ t c l r _ l _ p c a c n r m p _ b c j a m l r p m j p c k m r m * c g b c l r g d g o s c j _ q d _ j j _ q a m k m q c k s c q r p _ c l j _ q g e s g l r c r _ ` j \_ n \_ p \_ c j g k g l \_ p r m b m q j m q n p m ` j c k _ q , D _ j j _ q bc j _ S l g b _ b G l r c p g m p

A E b g e m bc c p p m p	A m l r c l g b m b c j c p p m p
C /	C p p m p b c j q c l q m p R _ g
C 0	C p p m p b c j q c l q m p R a 0
C 1	C p p m p b c j q c l q m p R a 0
C 3	C p p m p bc C C N P M K
C 4	C p p m p bc a m k s l g a _ a g E l a m l M B S ,
C 5	C p p m p bc a m k s l g a _ a g E l a m l c j a m l r p m j _ b m p
C 6	C p p m p b c j g l r c p p s n r m p bc d j m r _ b m p
C 7	B g p c a a g E l p c n c r g b _ b c j G B S , C p p m p ,
C / 2	C p p m p b c j t c l r g j _ b m p bc A A
C 0 .	C p p m p bc M B S ,

Definición de lámparas LED

LED1、 2	Luz indicadora de comunicación del controlador con cable y la unidad interior
LED3、 4	Luz indicadora de comunicación de unidad interior y exterior
LED5	Luz indicadora de mal funcionamiento de la unidad interior

Mover y desechar el aire acondicionado

Al mudarse, para desmontar y reinstalar el aire acondicionado, comuníquese con su distribuidor para obtener soporte técnico. En los materiales de composición del aire acondicionado, el contenido de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y éteres de difenilo polibromado no supera el 0,1% (fracción de masa) y el cadmio no supera el 0,01% (fracción de masa).

Por favor, recicle el refrigerante antes de desechar, mover, instalar y reparar el aire acondicionado; para el desecho del aire acondicionado, debe ser manejado por empresas calificadas.

Trane – de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa mundial de tecnología climática, ambientes interiores cómodos y energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales y residenciales. Para obtener más información, visite trane.com o tranetechnologies.com.

Trane tiene una política de mejora continua de producto y de datos de producto, y se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Estamos comprometidos en utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.